


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Автоматический преобразователь интерфейсов		
	RS-232/RS-485 АСЗ-М-220 ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	ПК или ПЛК с интерфейсом RS-232	1	
AA3	Модуль ввода-вывода дискретных сигналов		
	МК110-224.8Д.4Р ТМ "ОВЕН"	1	
AA4	Модуль аналогового вывода МУ110-224.8И ТМ "ОВЕН"	1	
AA5	Измеритель двухканальный с RS-485 ТРМ200 ТМ "ОВЕН"	1	
QF1, QF2	Автомат защиты	2	
R1	Резистор 120 Ом	1	

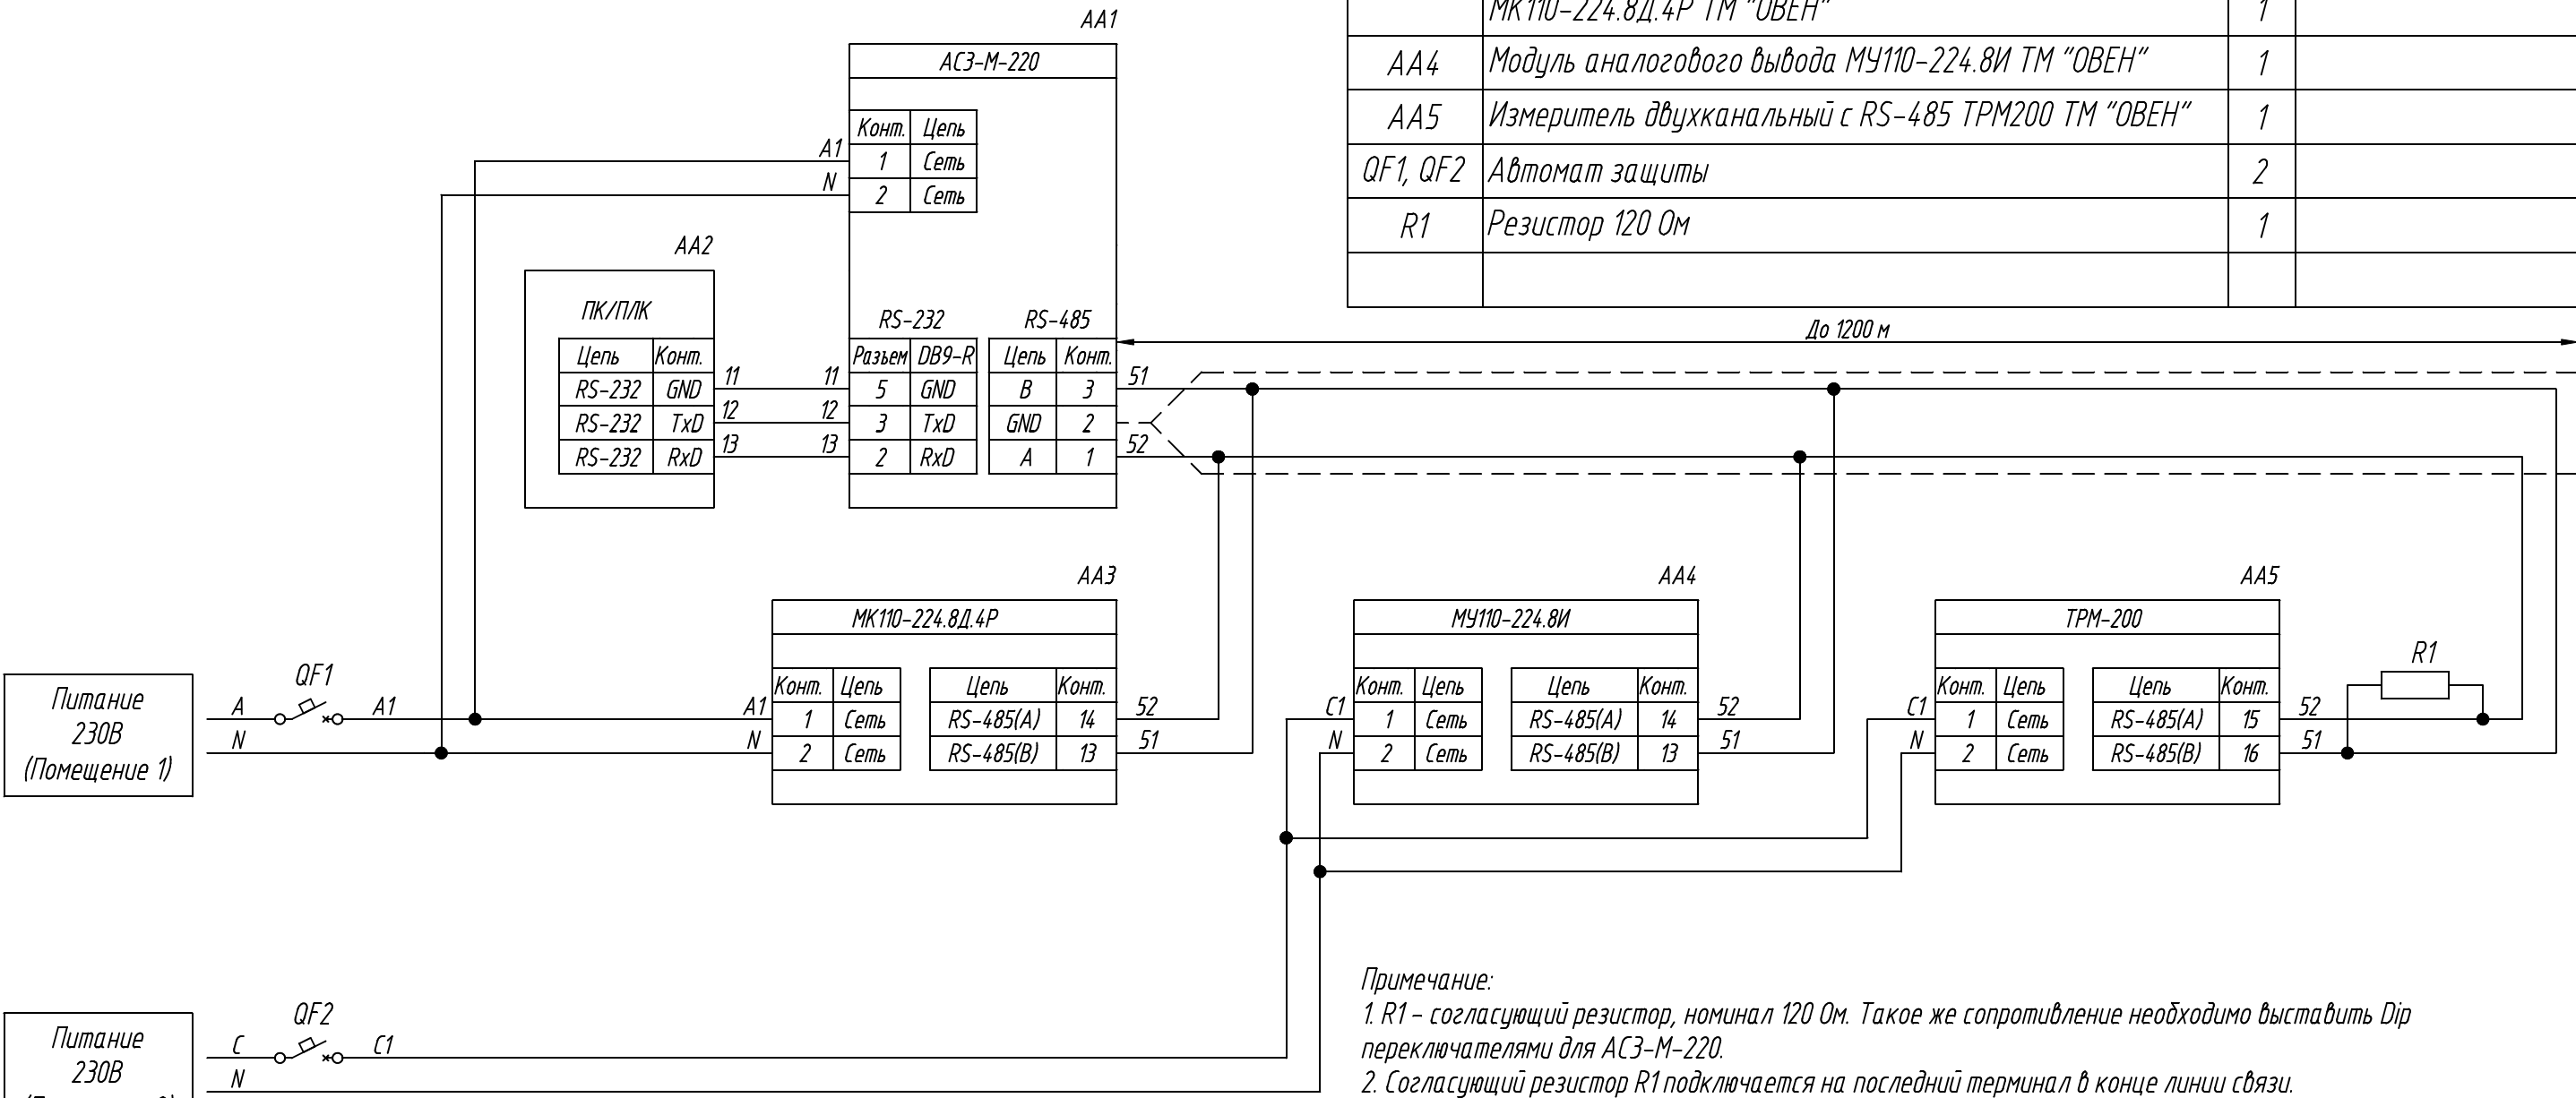

Примечание:

- R1 – согласующий резистор, номинал 120 Ом. Такое же сопротивление необходимо выставить Dip переключателями для АСЗ-М-220.
- Согласующий резистор R1 подключается на последний терминал в конце линии связи.
- При использовании неэкранированного кабеля интерфейса RS-232 рекомендуется ограничить его длину до 3 м.
- Длина линии связи не должна превышать 1200м, в противном случае последним прибором в сегменте ставится повторитель.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	АСЗ-М-220 Подключение различных приборов Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Рук.раз.								
Н.контр.								
Утв.								