

Перв. примен.

Справ. №

Попр. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Попр. и дата


Инв. № посл.

Крышки клеммные условно не показаны 208,5

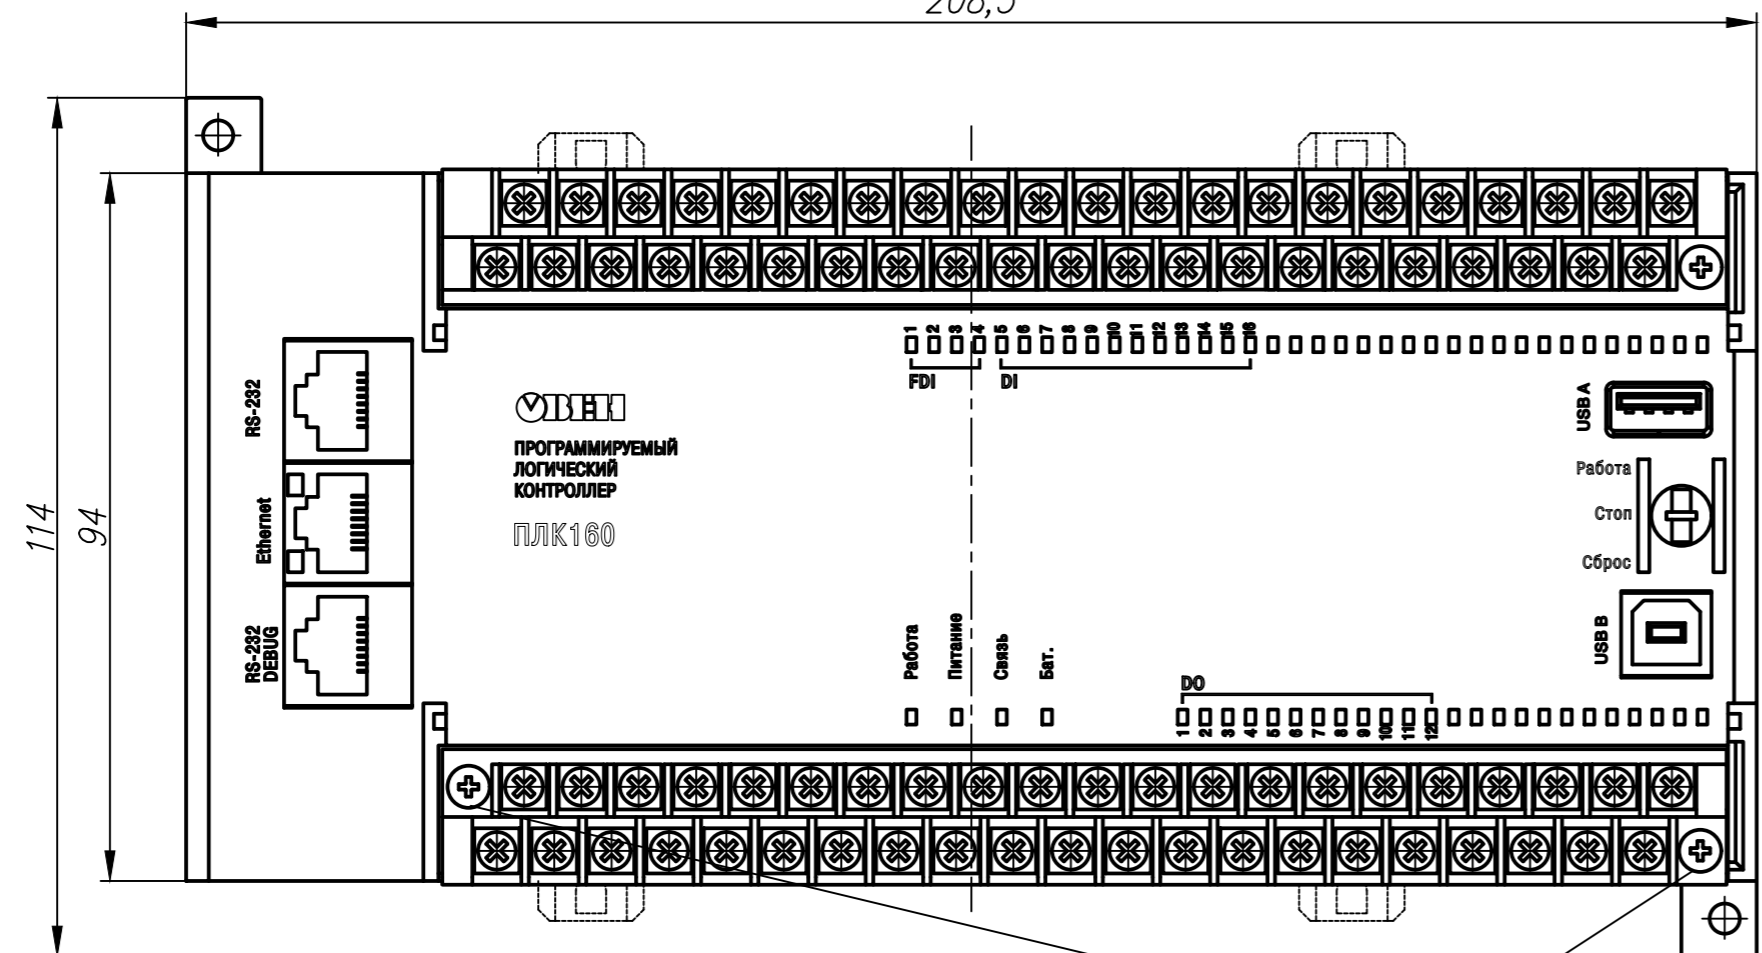


Винты "быстрой" замены прибора

A

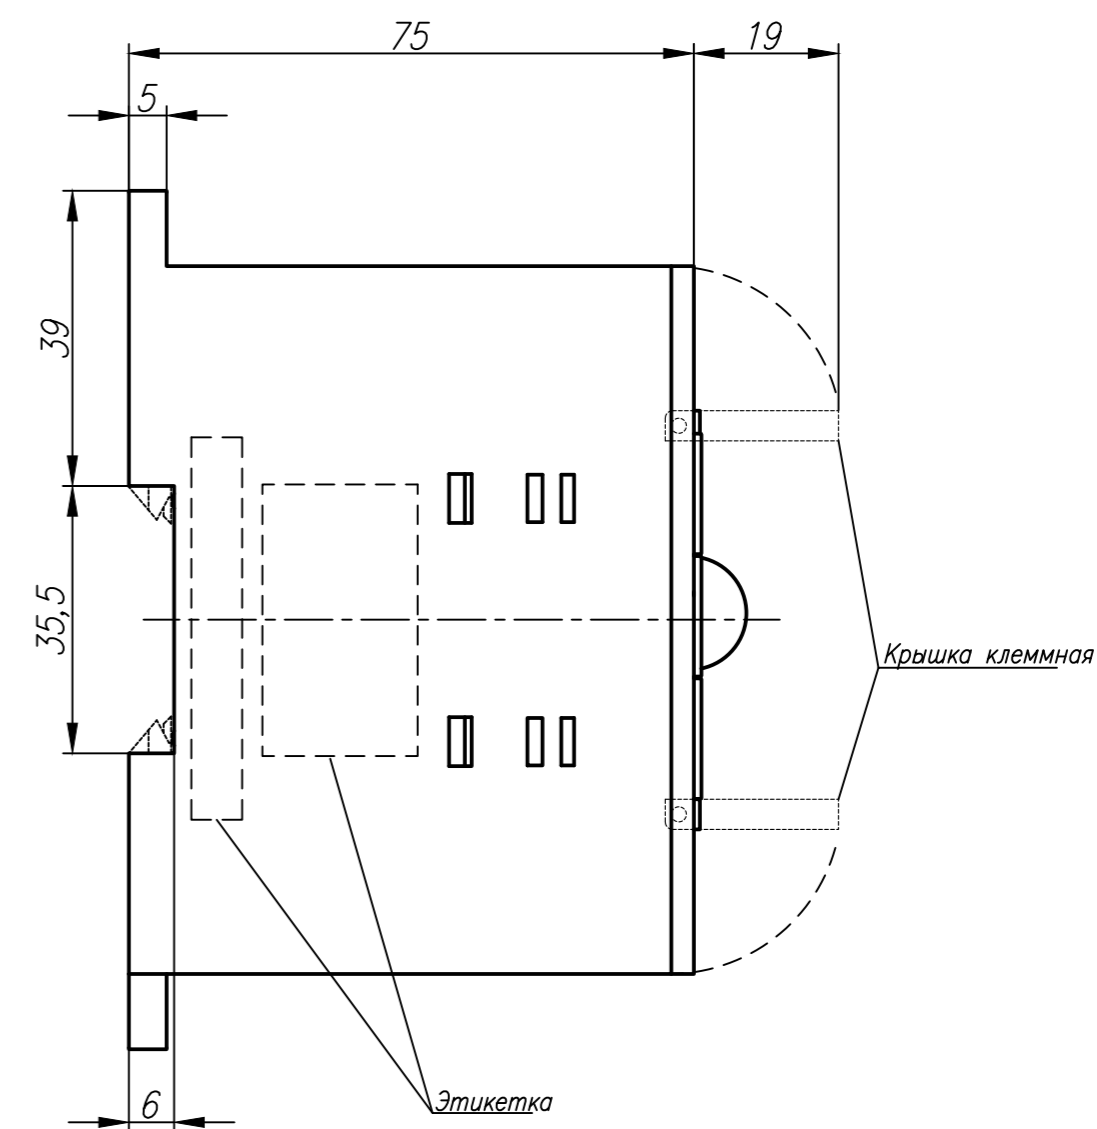

A

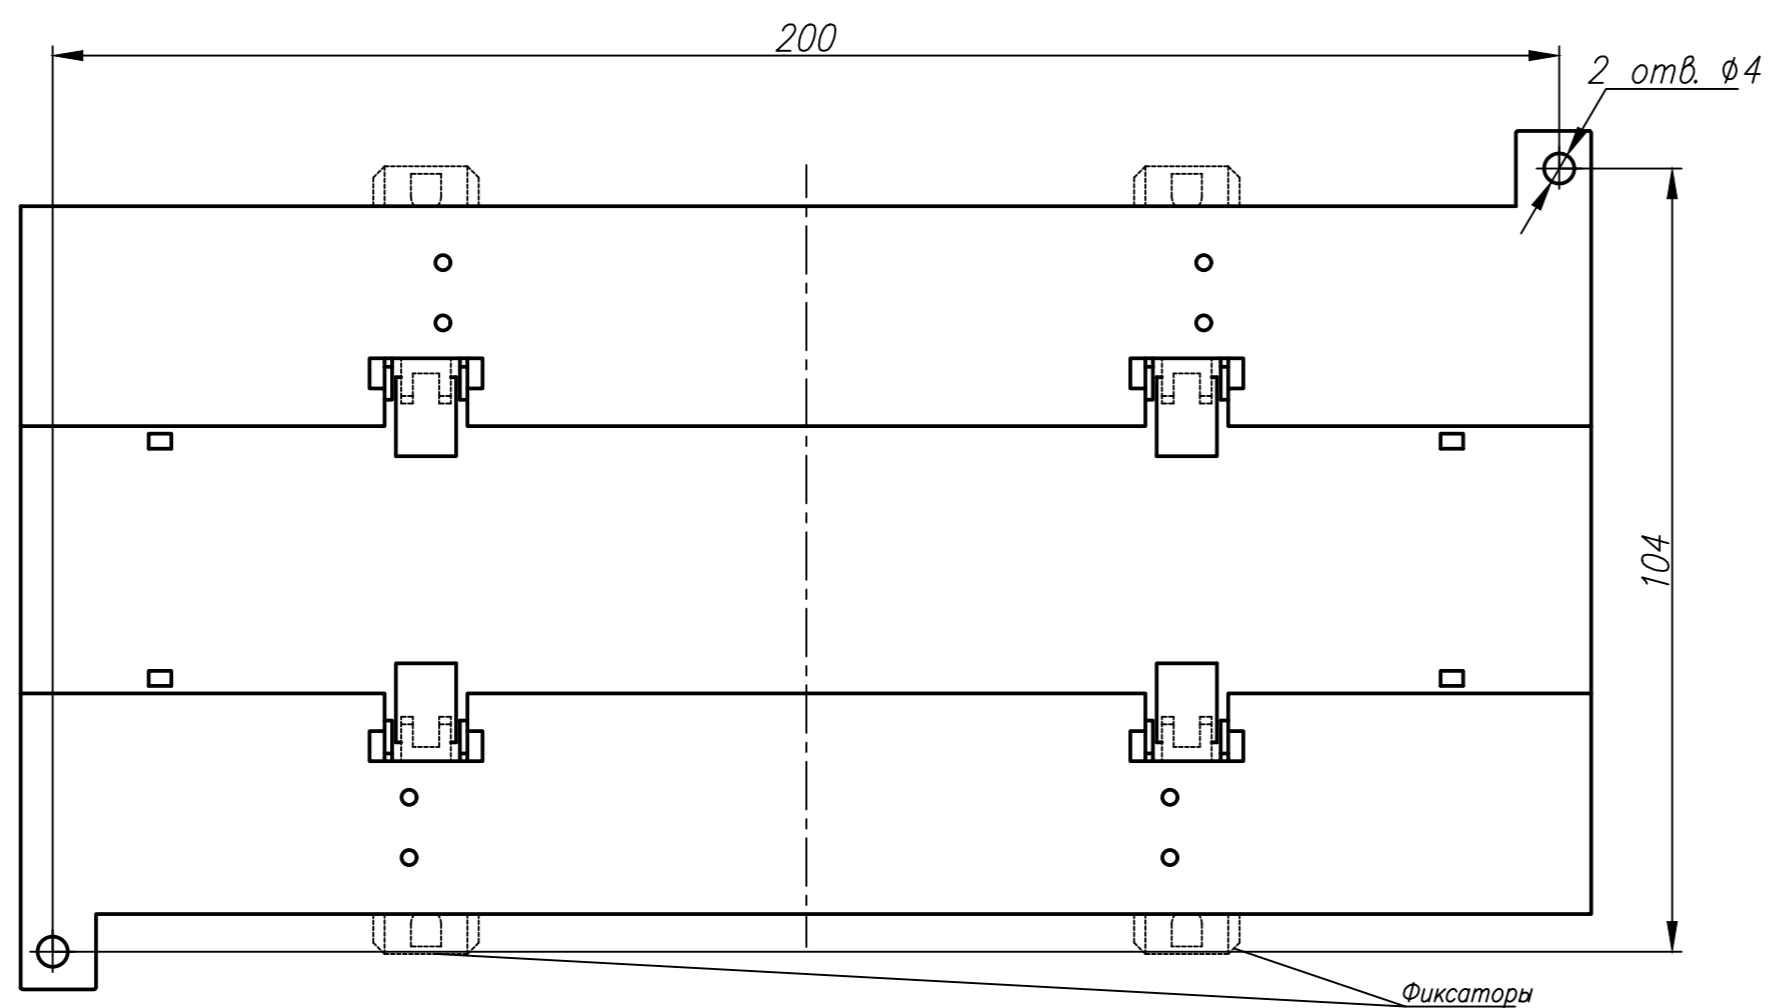


1. Размеры для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35 или на щитовую панель.
4. При необходимости установки нескольких приборов, для охлаждения обеспечить свободное пространство сверху и снизу – min 30 мм.
 - 4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 45 Вт.
 - 4.2. Максимально допустимая температура окружающей среды: +55 °C.
5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в разделе "В помощь специалистам" в формате *.STEP.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Контроллер программируемый логический ПЛК160-XX-M [M02] Габаритный чертёж | | | Лит. | Масса | Масштаб |
|------|------|----------|-------|------|---|--|--|--------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | 1:1 |
| | | | | | | | | Лист 1 | Листов 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



Копировал

Формат A2

Расположение клемм, портов связи и зоны подключения
Крышки клеммные условно не показаны

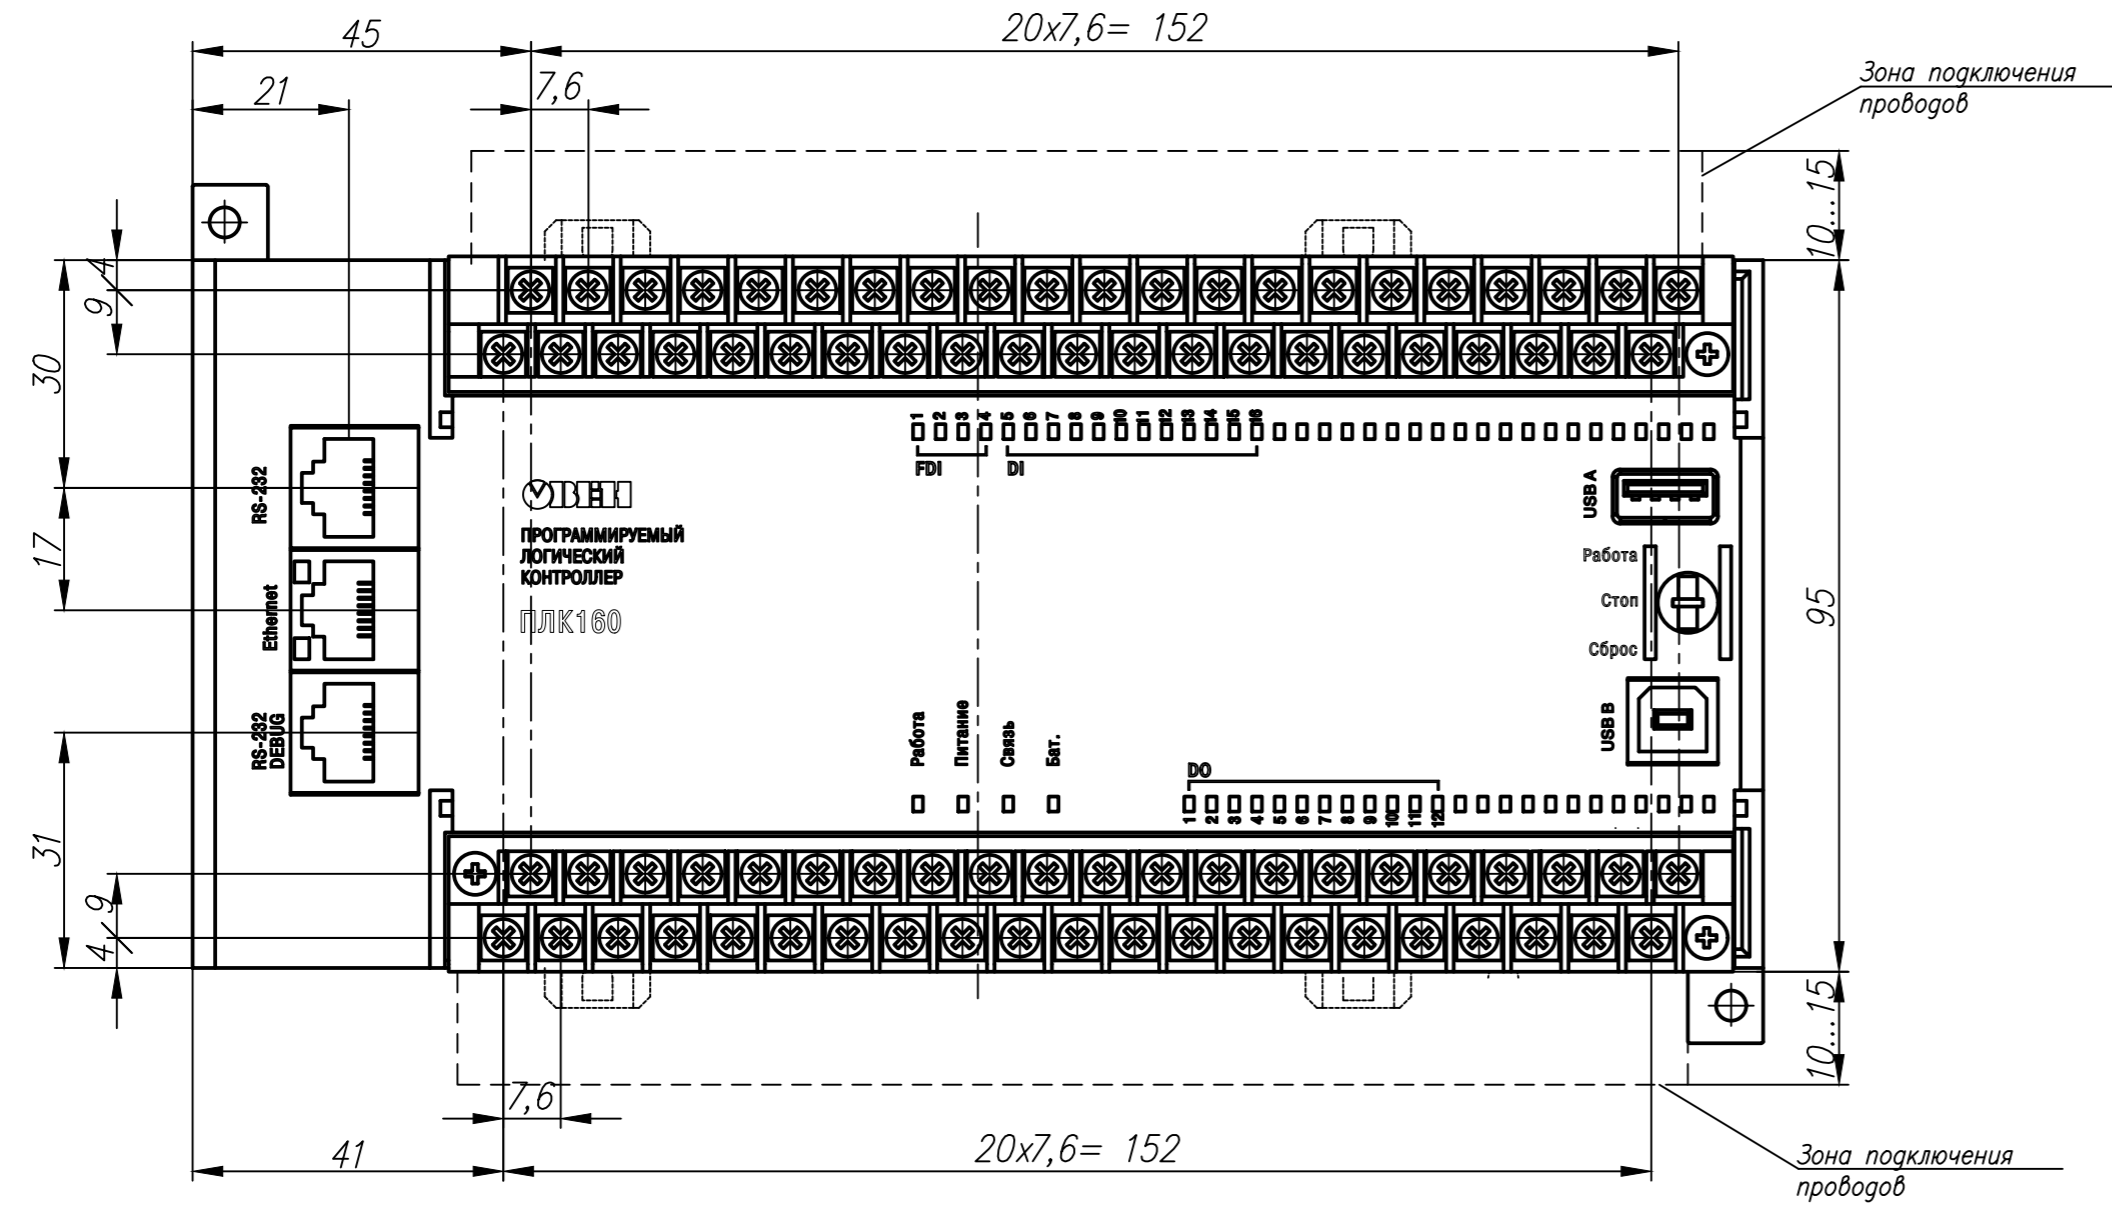

Расположение элементов индикации и управления
и зоны вентиляции

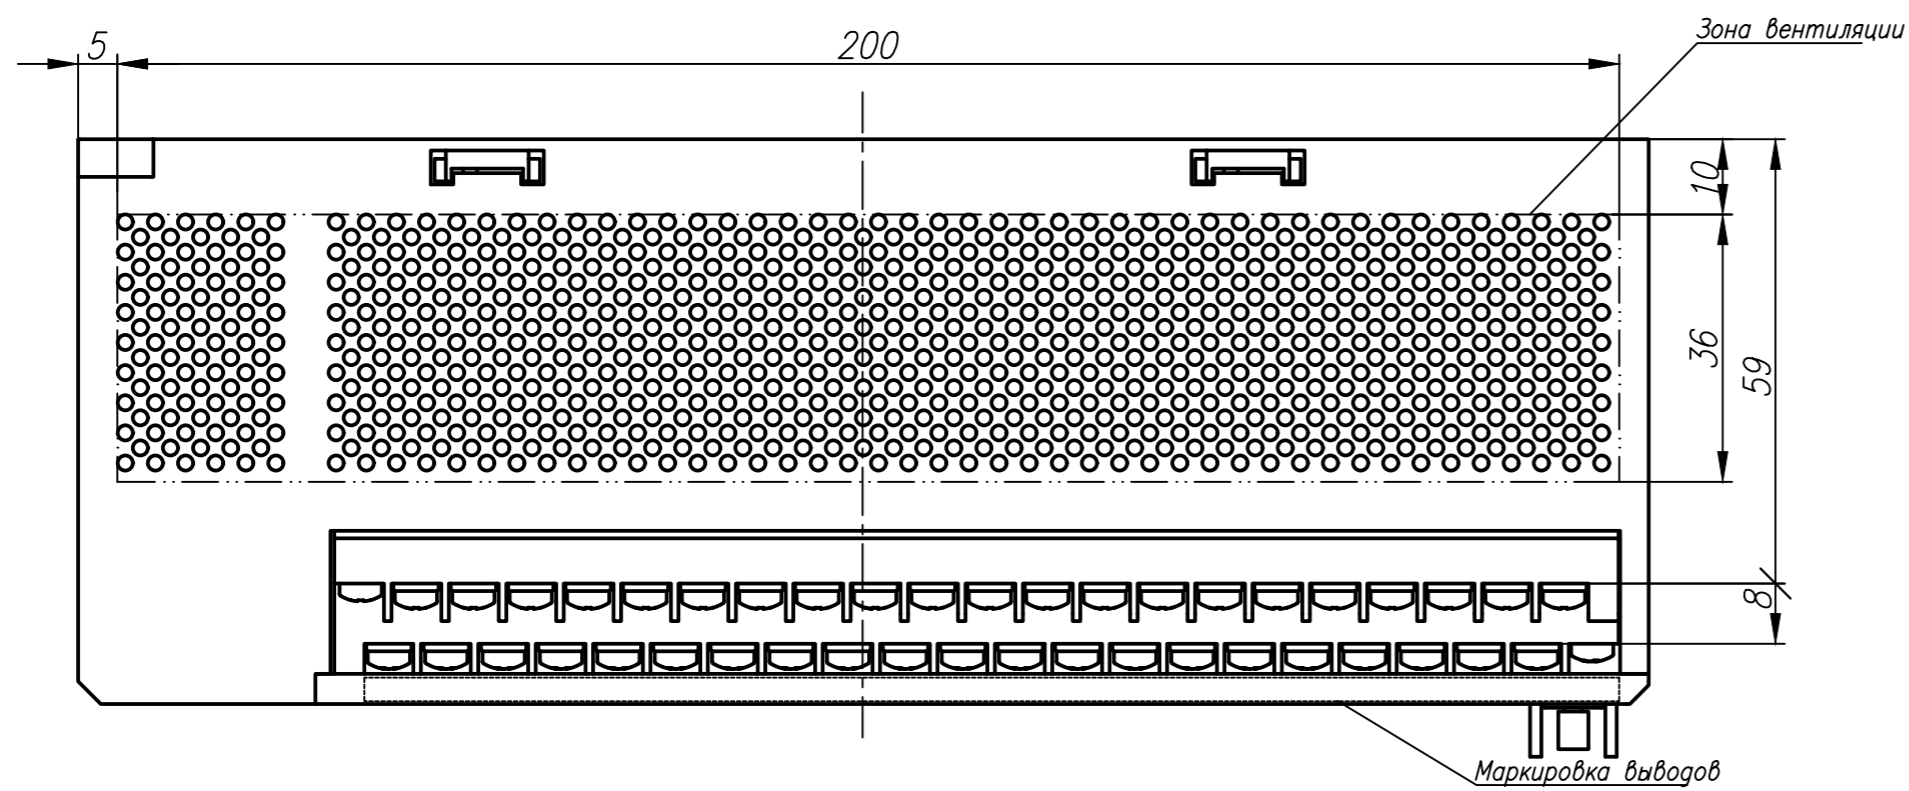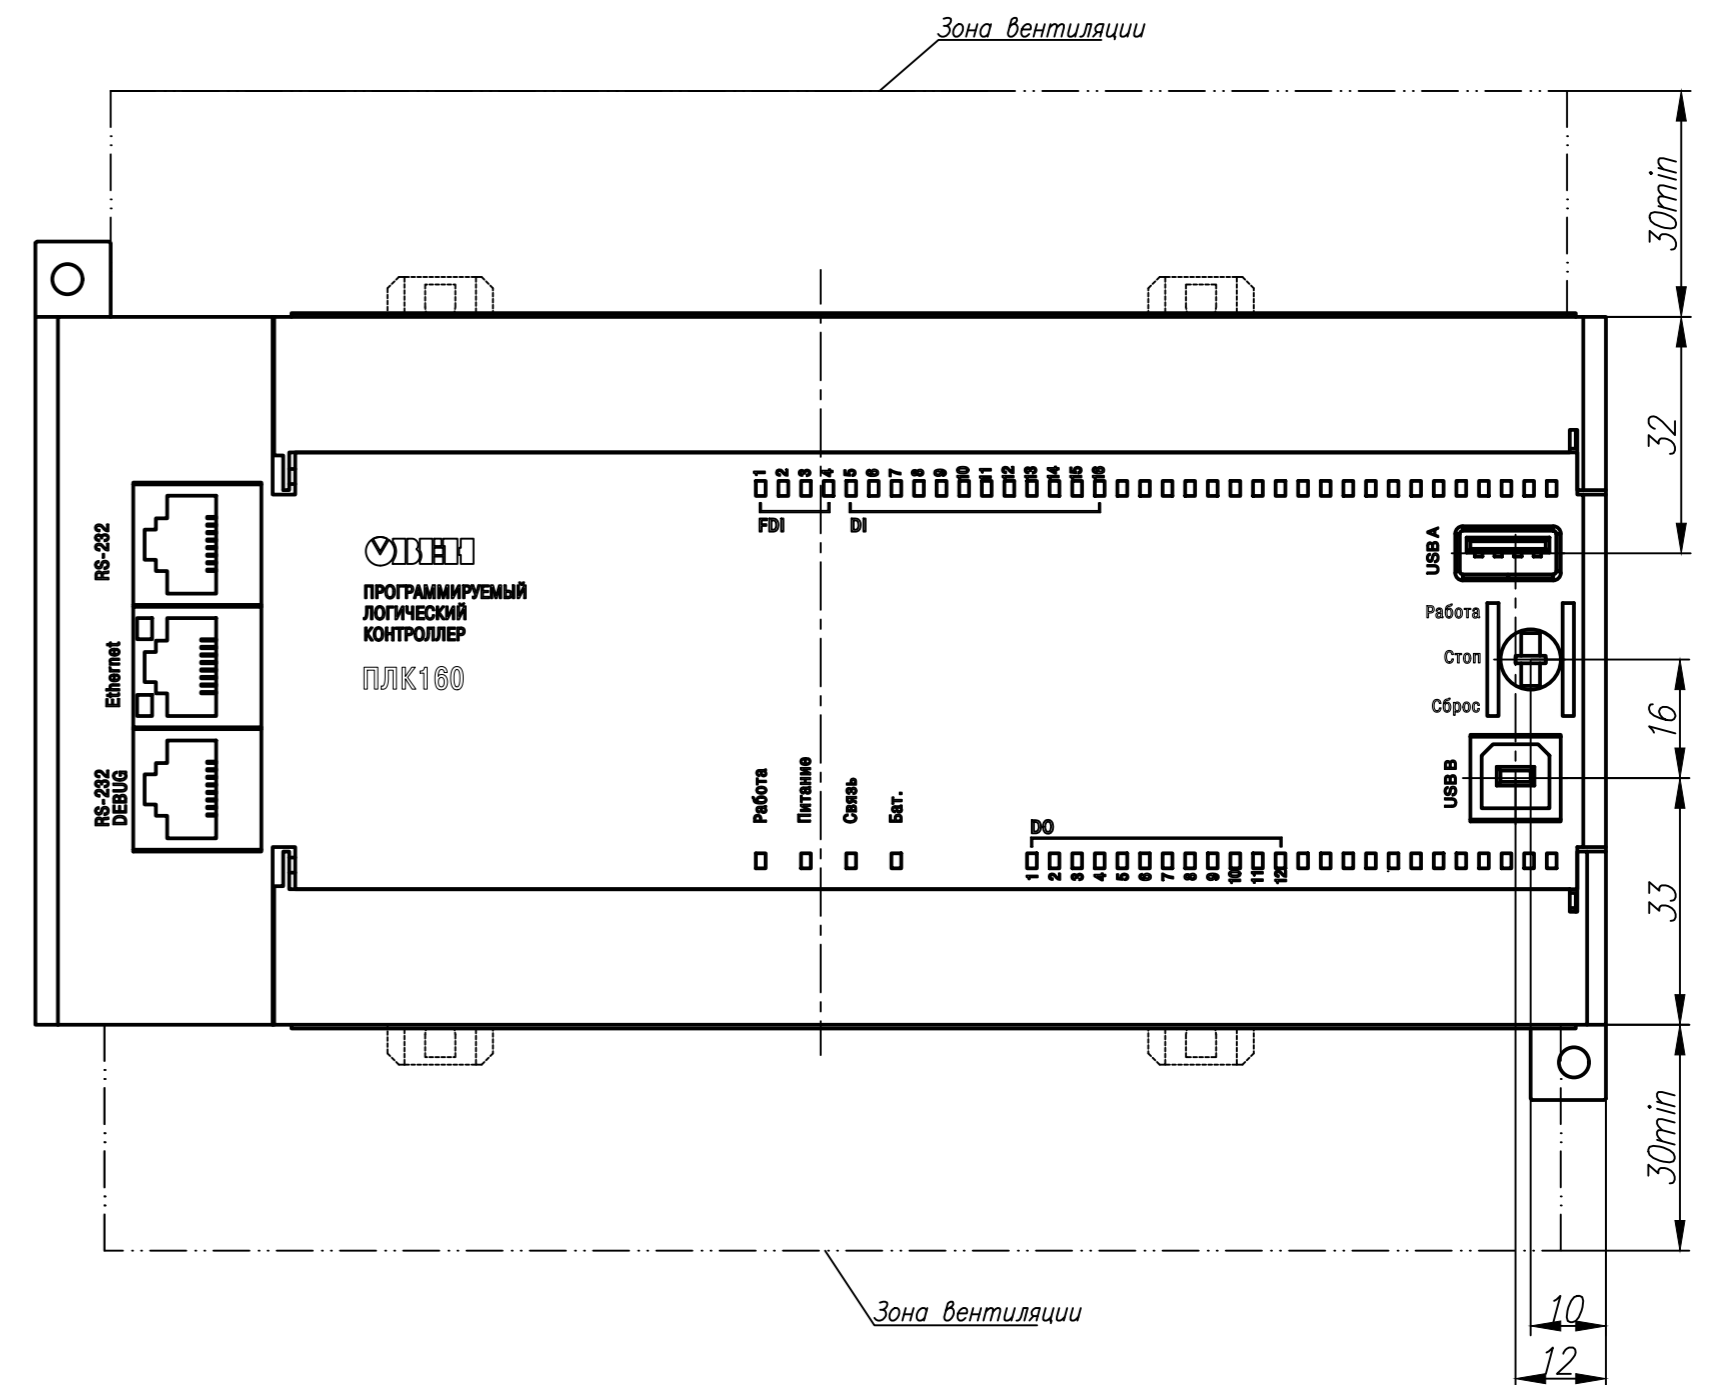

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Погр. и дата |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Погр. | Дата |
| | | | | |