

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

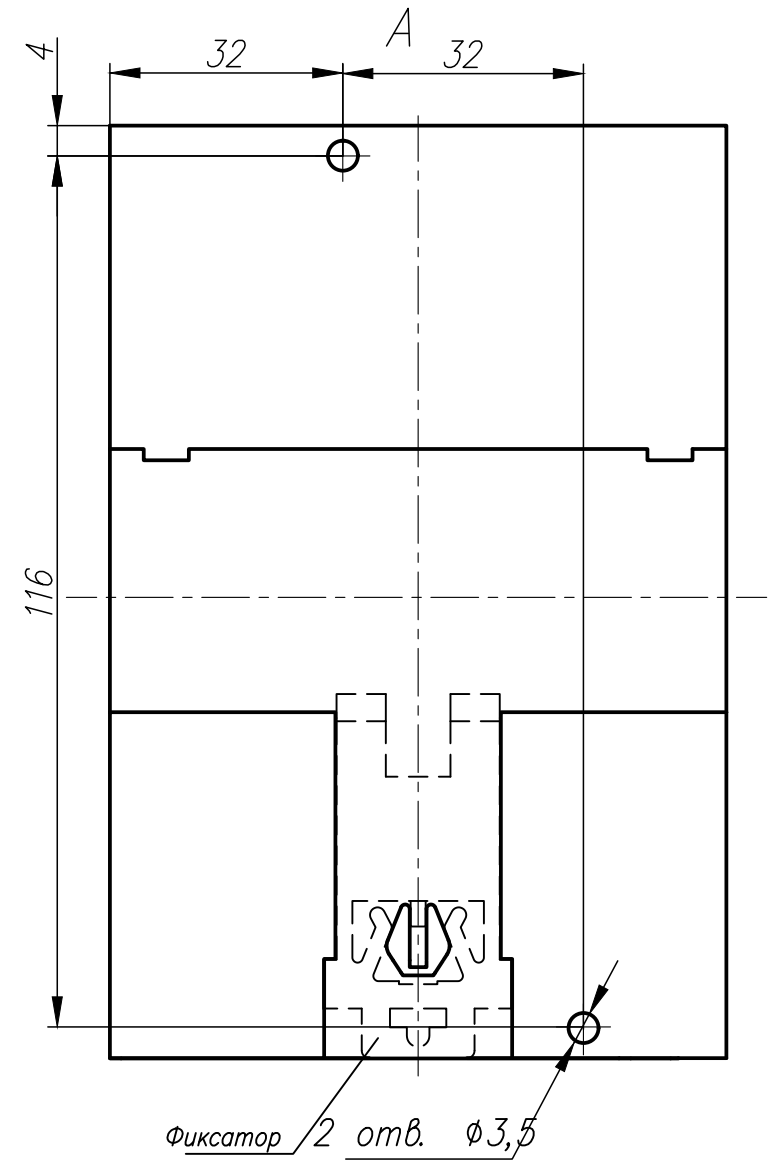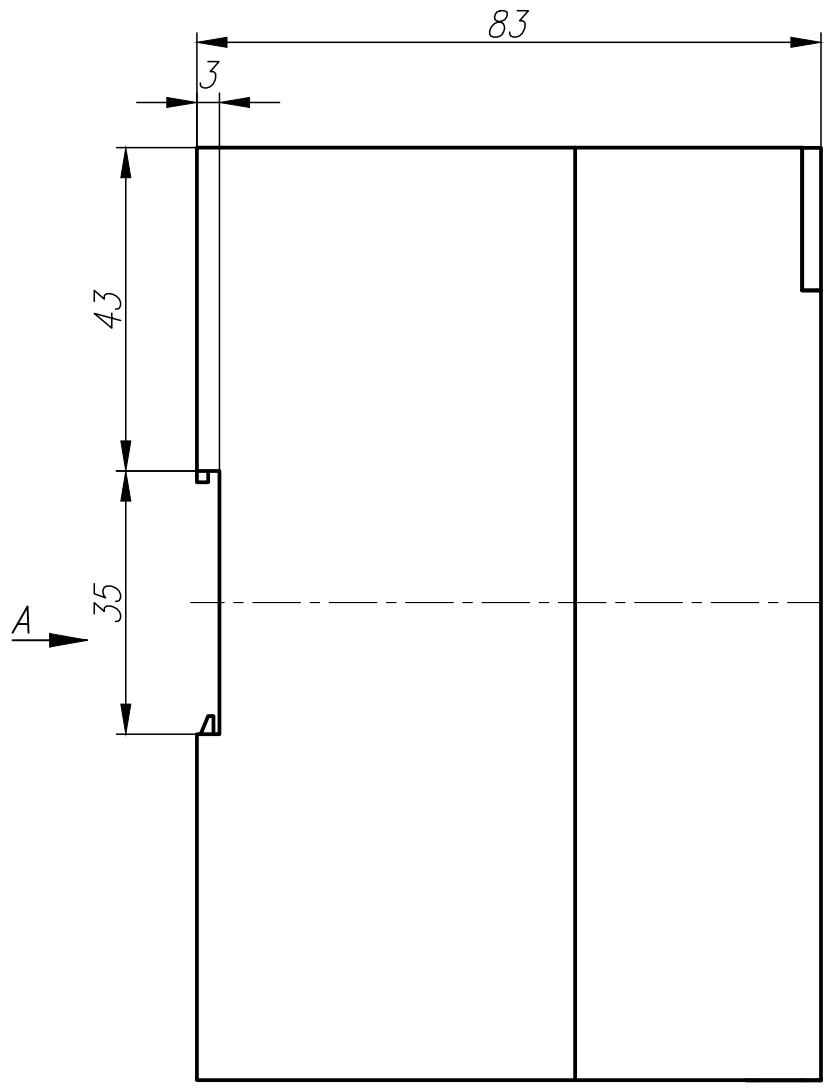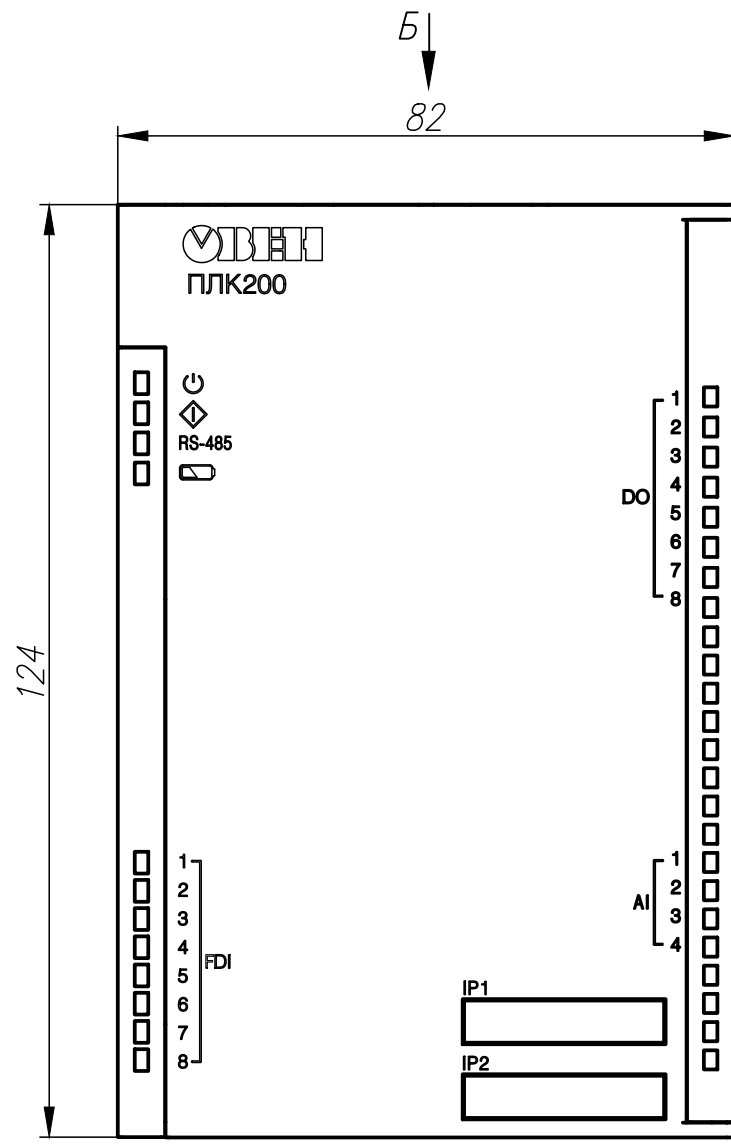



- зона вентиляции
- зона подключения проводов
- 1. Размеры для справок.
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
- 3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35 или на щитовую панель.
- 4. Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху и снизу.
 - 4.1. Максимально допустимая температура окружающей среды: $+55^{\circ}\text{C}$.
- 5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Программируемый логический
контроллер
ПЛК200-04-CS
Габаритный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист 1	Листов 2	

*Расположение клемм
и зоны подключения проводов
Крышка клеммная условно не
показана*

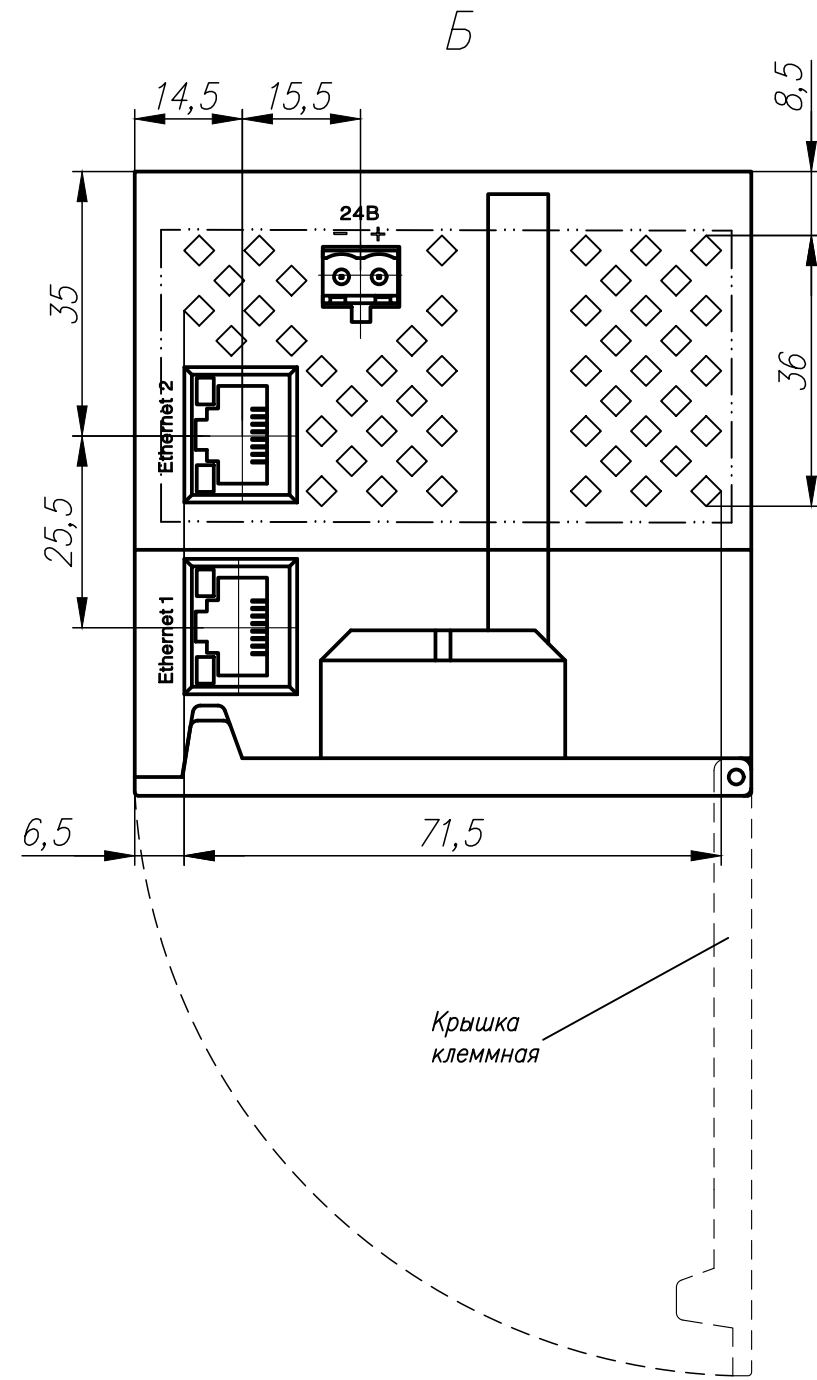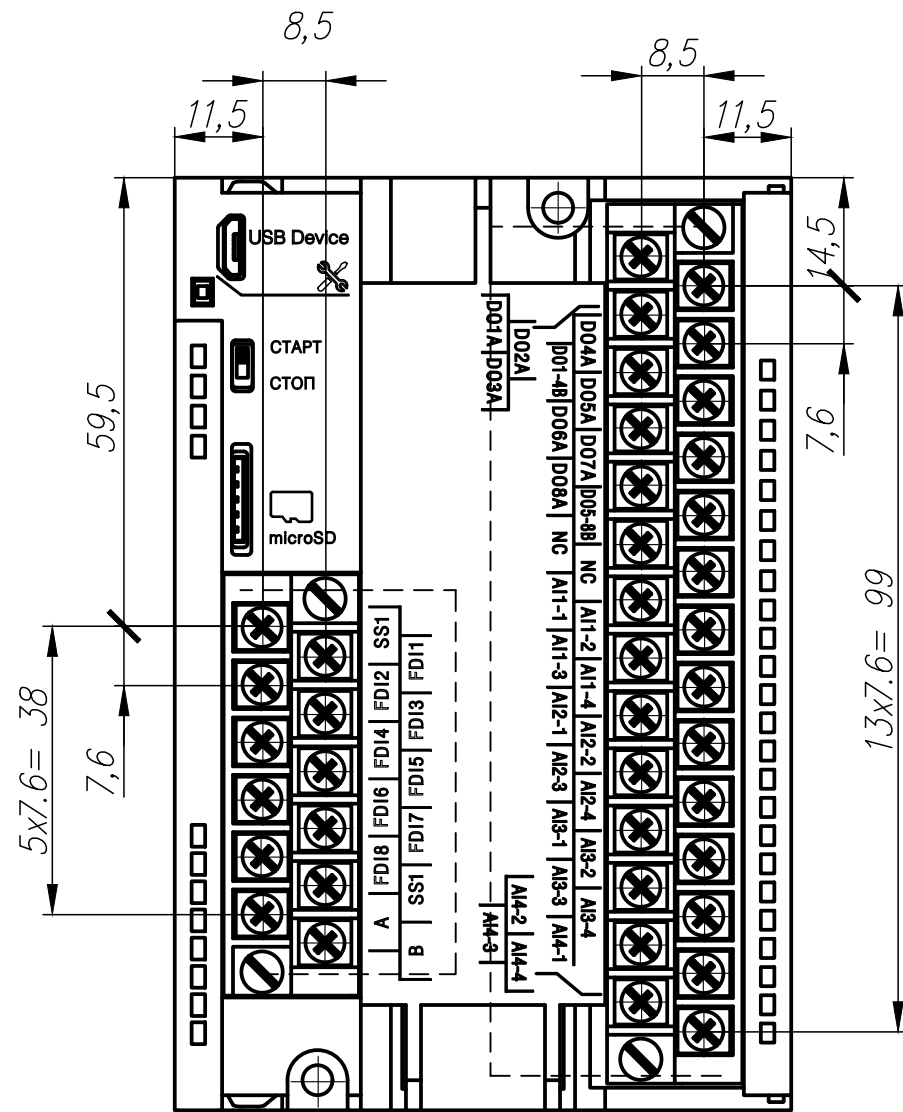

Крышка
клеммная

Изм.	Лист	№ докум.	Подг.	Дата