
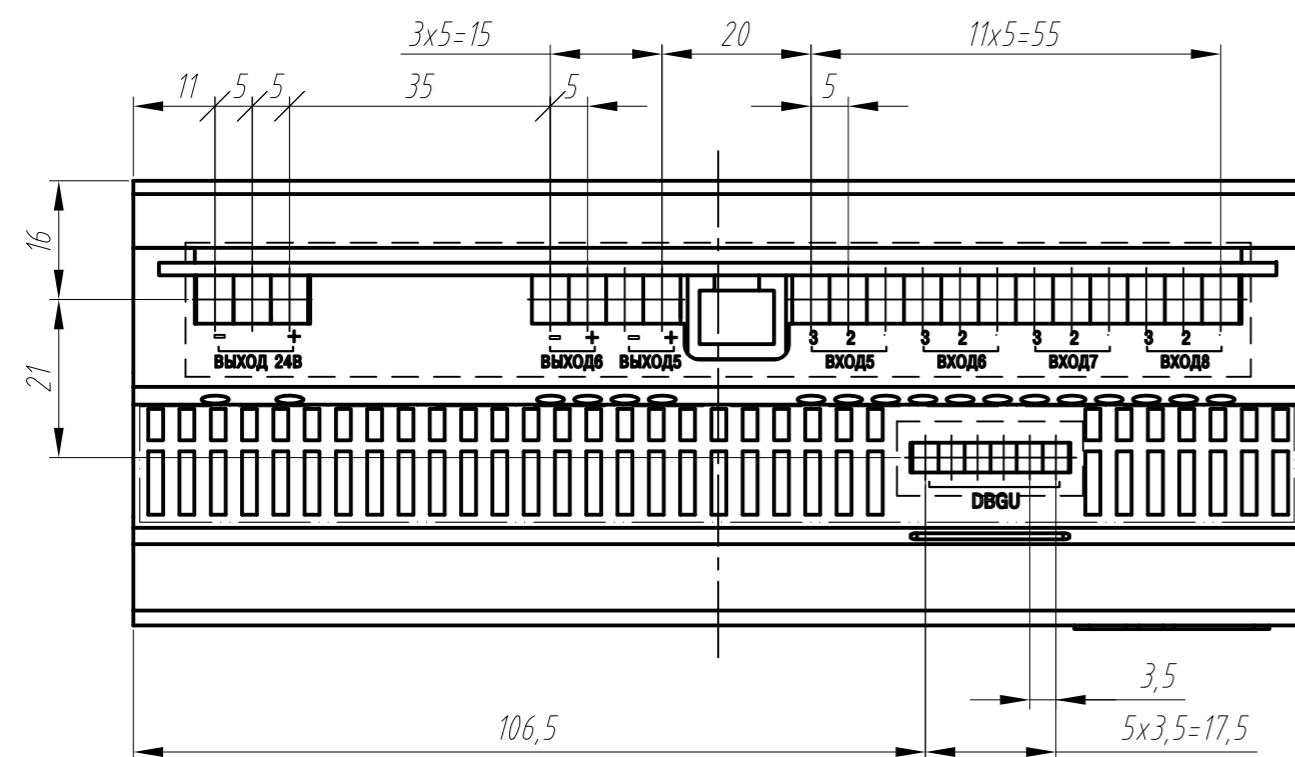
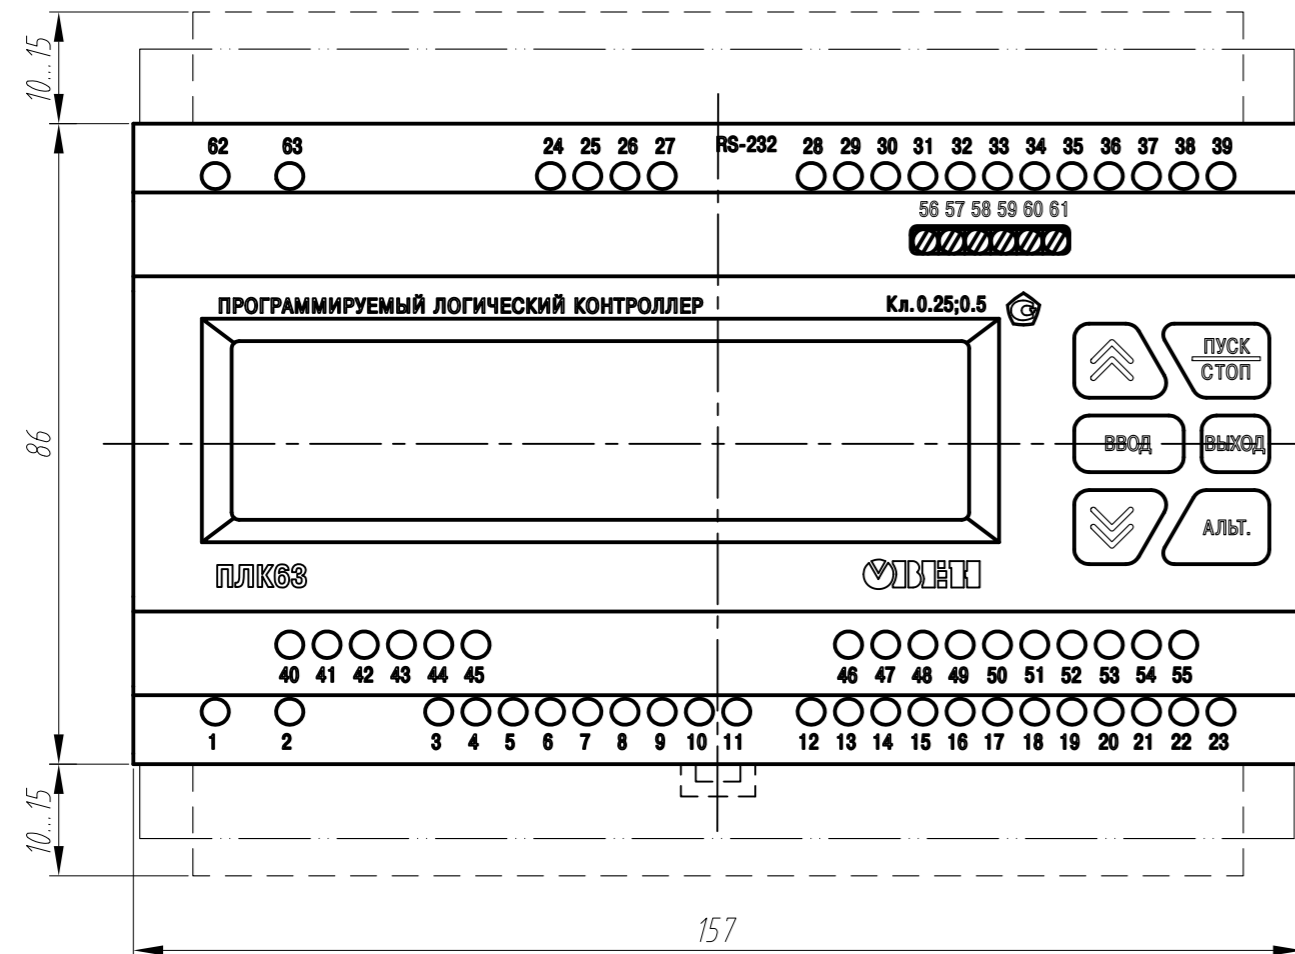
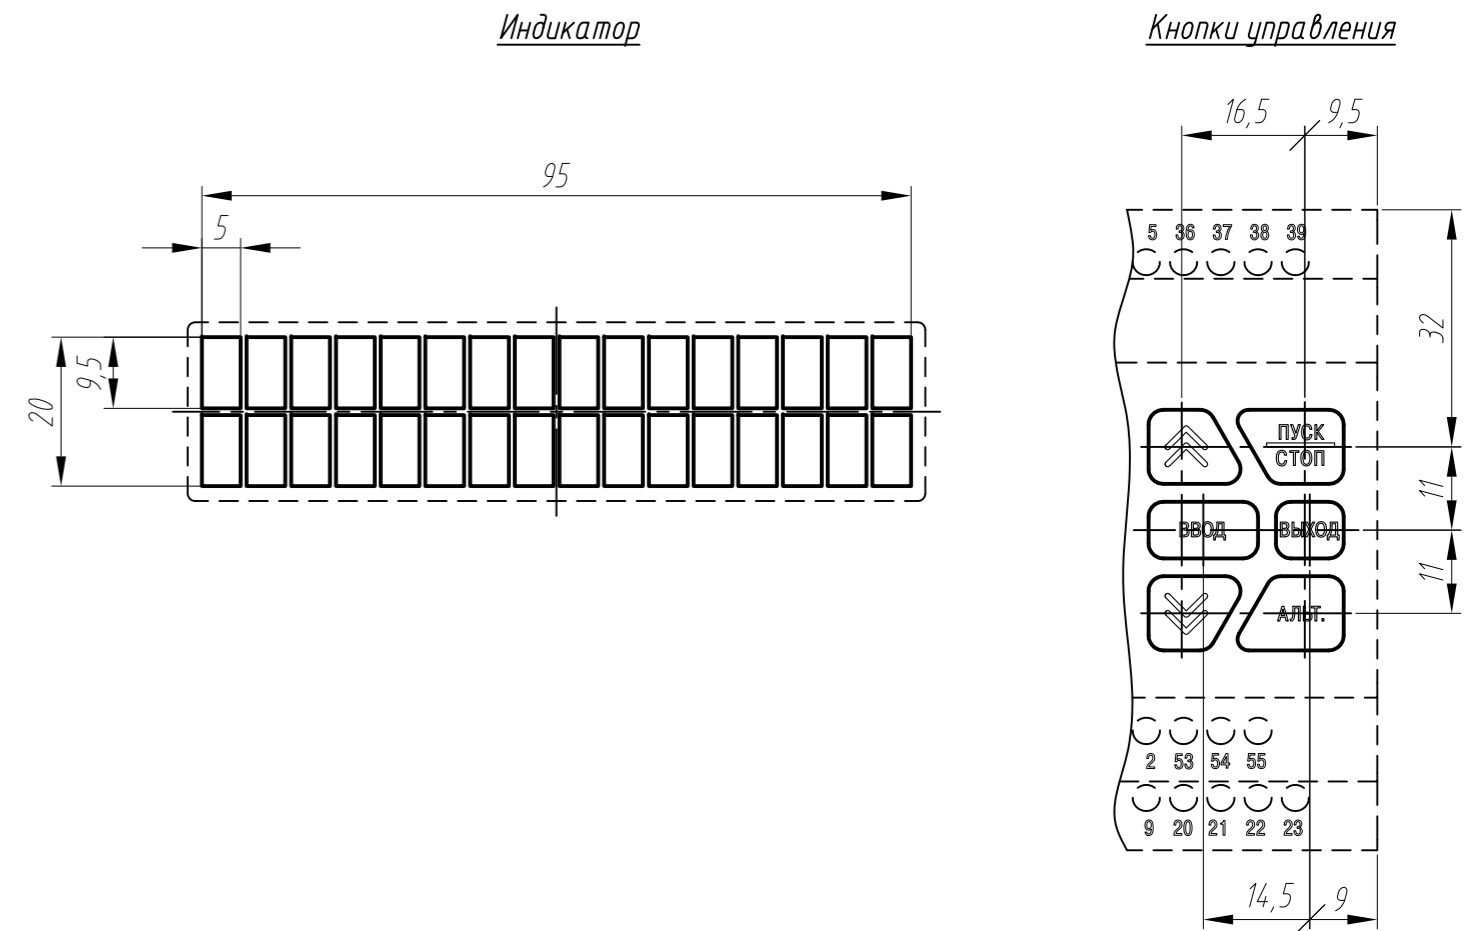
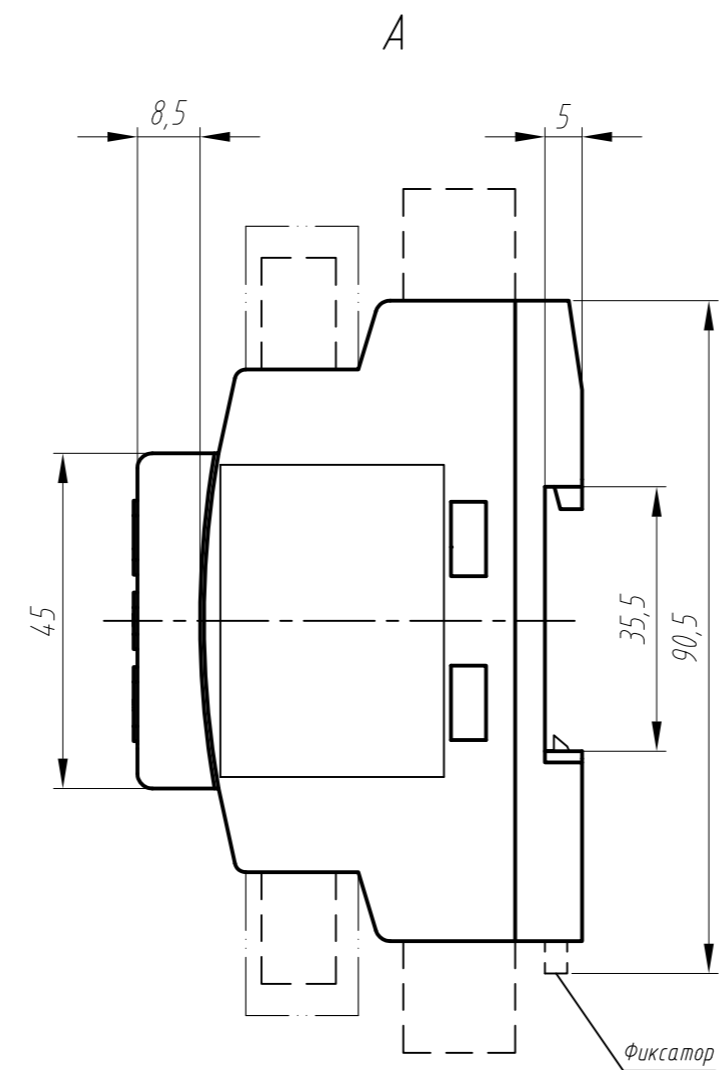
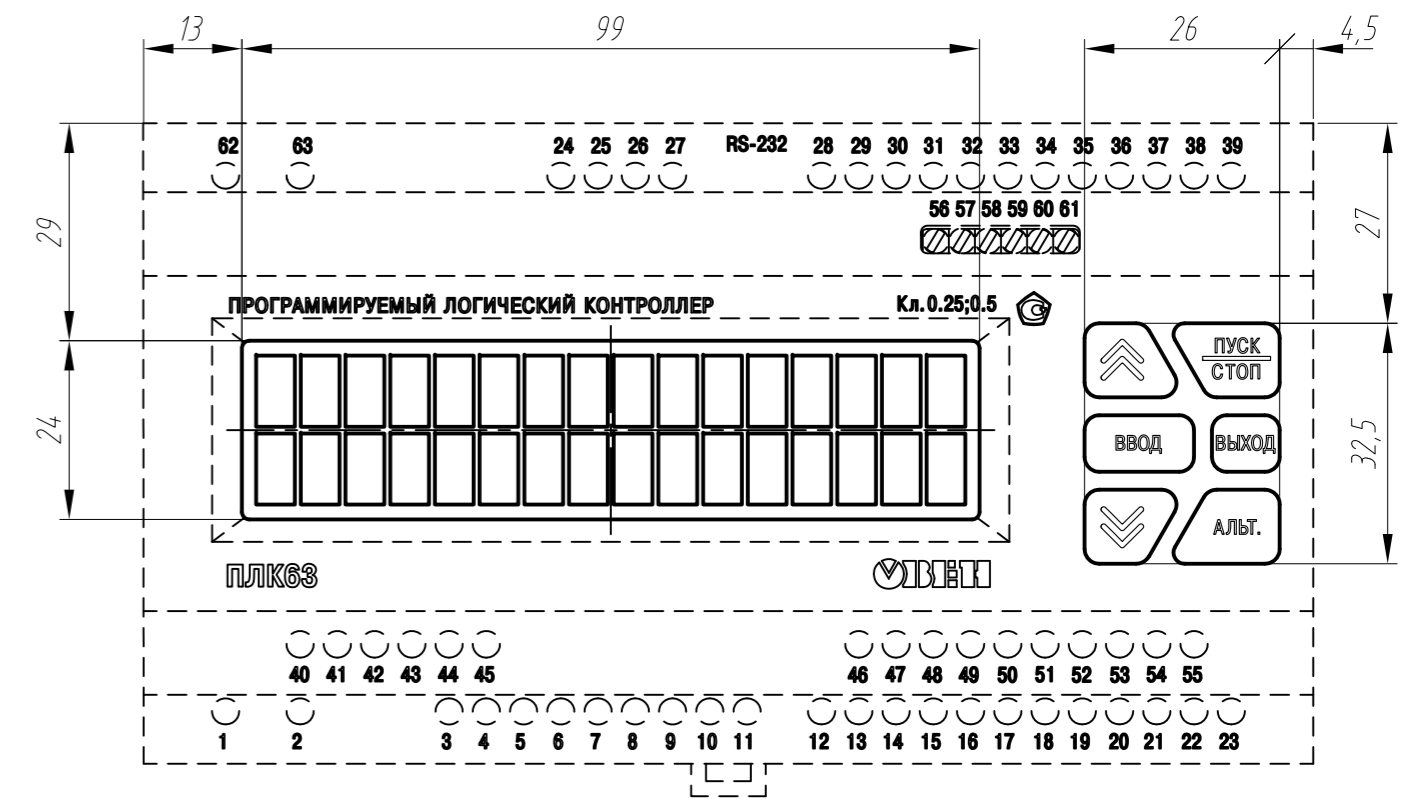


Расположение элементов индикации и управления

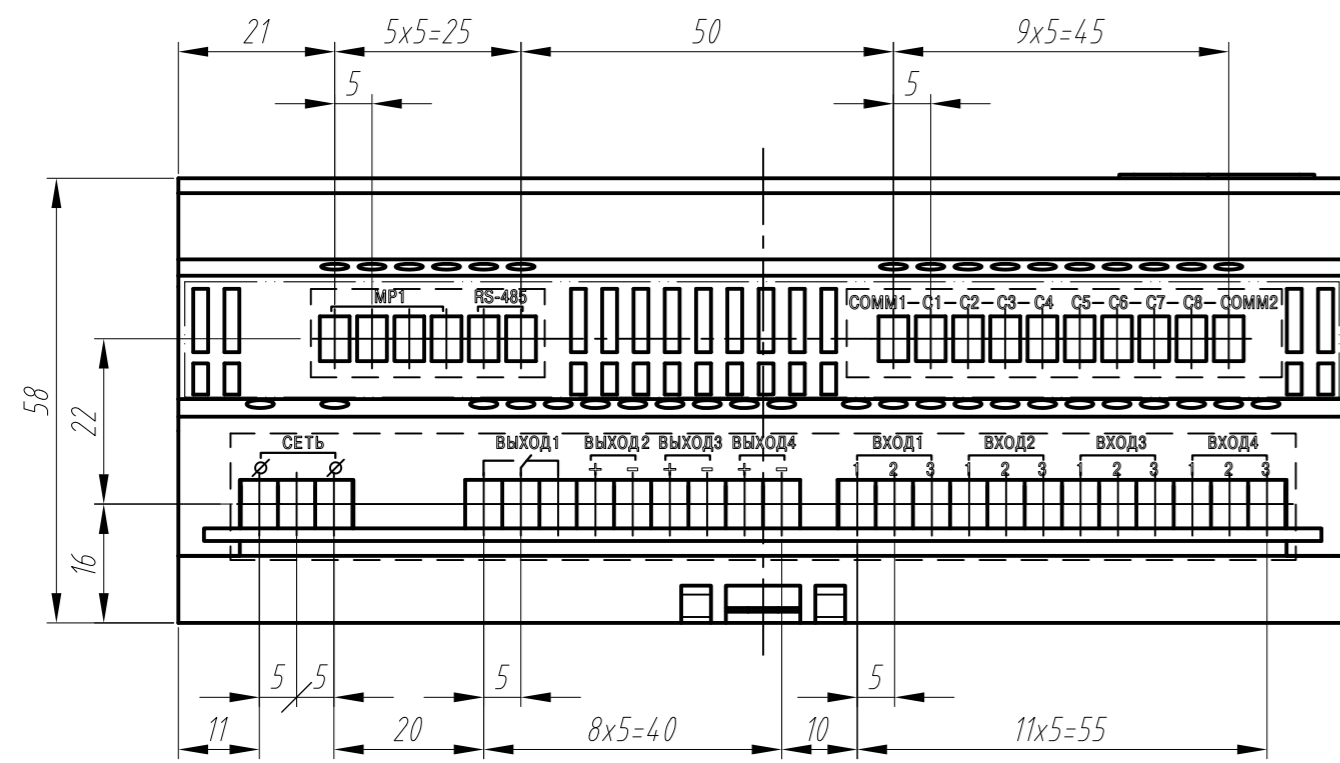

— зона вентиляции.  
 - - - зона подключения проводов.

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $\pm IT12/2$ .
3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35.
4. Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху и снизу.  
 4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 18 Вт.
5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате \*.STEP.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Программируемый логический контроллер ПЛК63. Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Провер.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Рук.раз.								
Н.контр.								
Утв.								

Перф. приемы  
 Справ. И  
 Подпись и дата  
 Иф.И. дф.ф.  
 Взаимный  
 Подпись и дата  
 Иф.И. подл.