


| Поз. обознач. | Наименование                          | Кол. | Примечание |
|---------------|---------------------------------------|------|------------|
| AA1           | Программируемый логический контроллер |      |            |
|               | ПЛК154-220.У-Х, ТМ "ОВЕН"             | 1    |            |
| AA2...AA5     | Реле твердотельное однофазное 250VAC  |      |            |
|               | HD-XX22.10U, ТМ "KIPPRIBOR"           | 4    | упр. 0-10В |
| EK1...EK4     | Нагреватель резистивный               | 4    |            |
| QF1           | Автомат защиты                        | 1    |            |

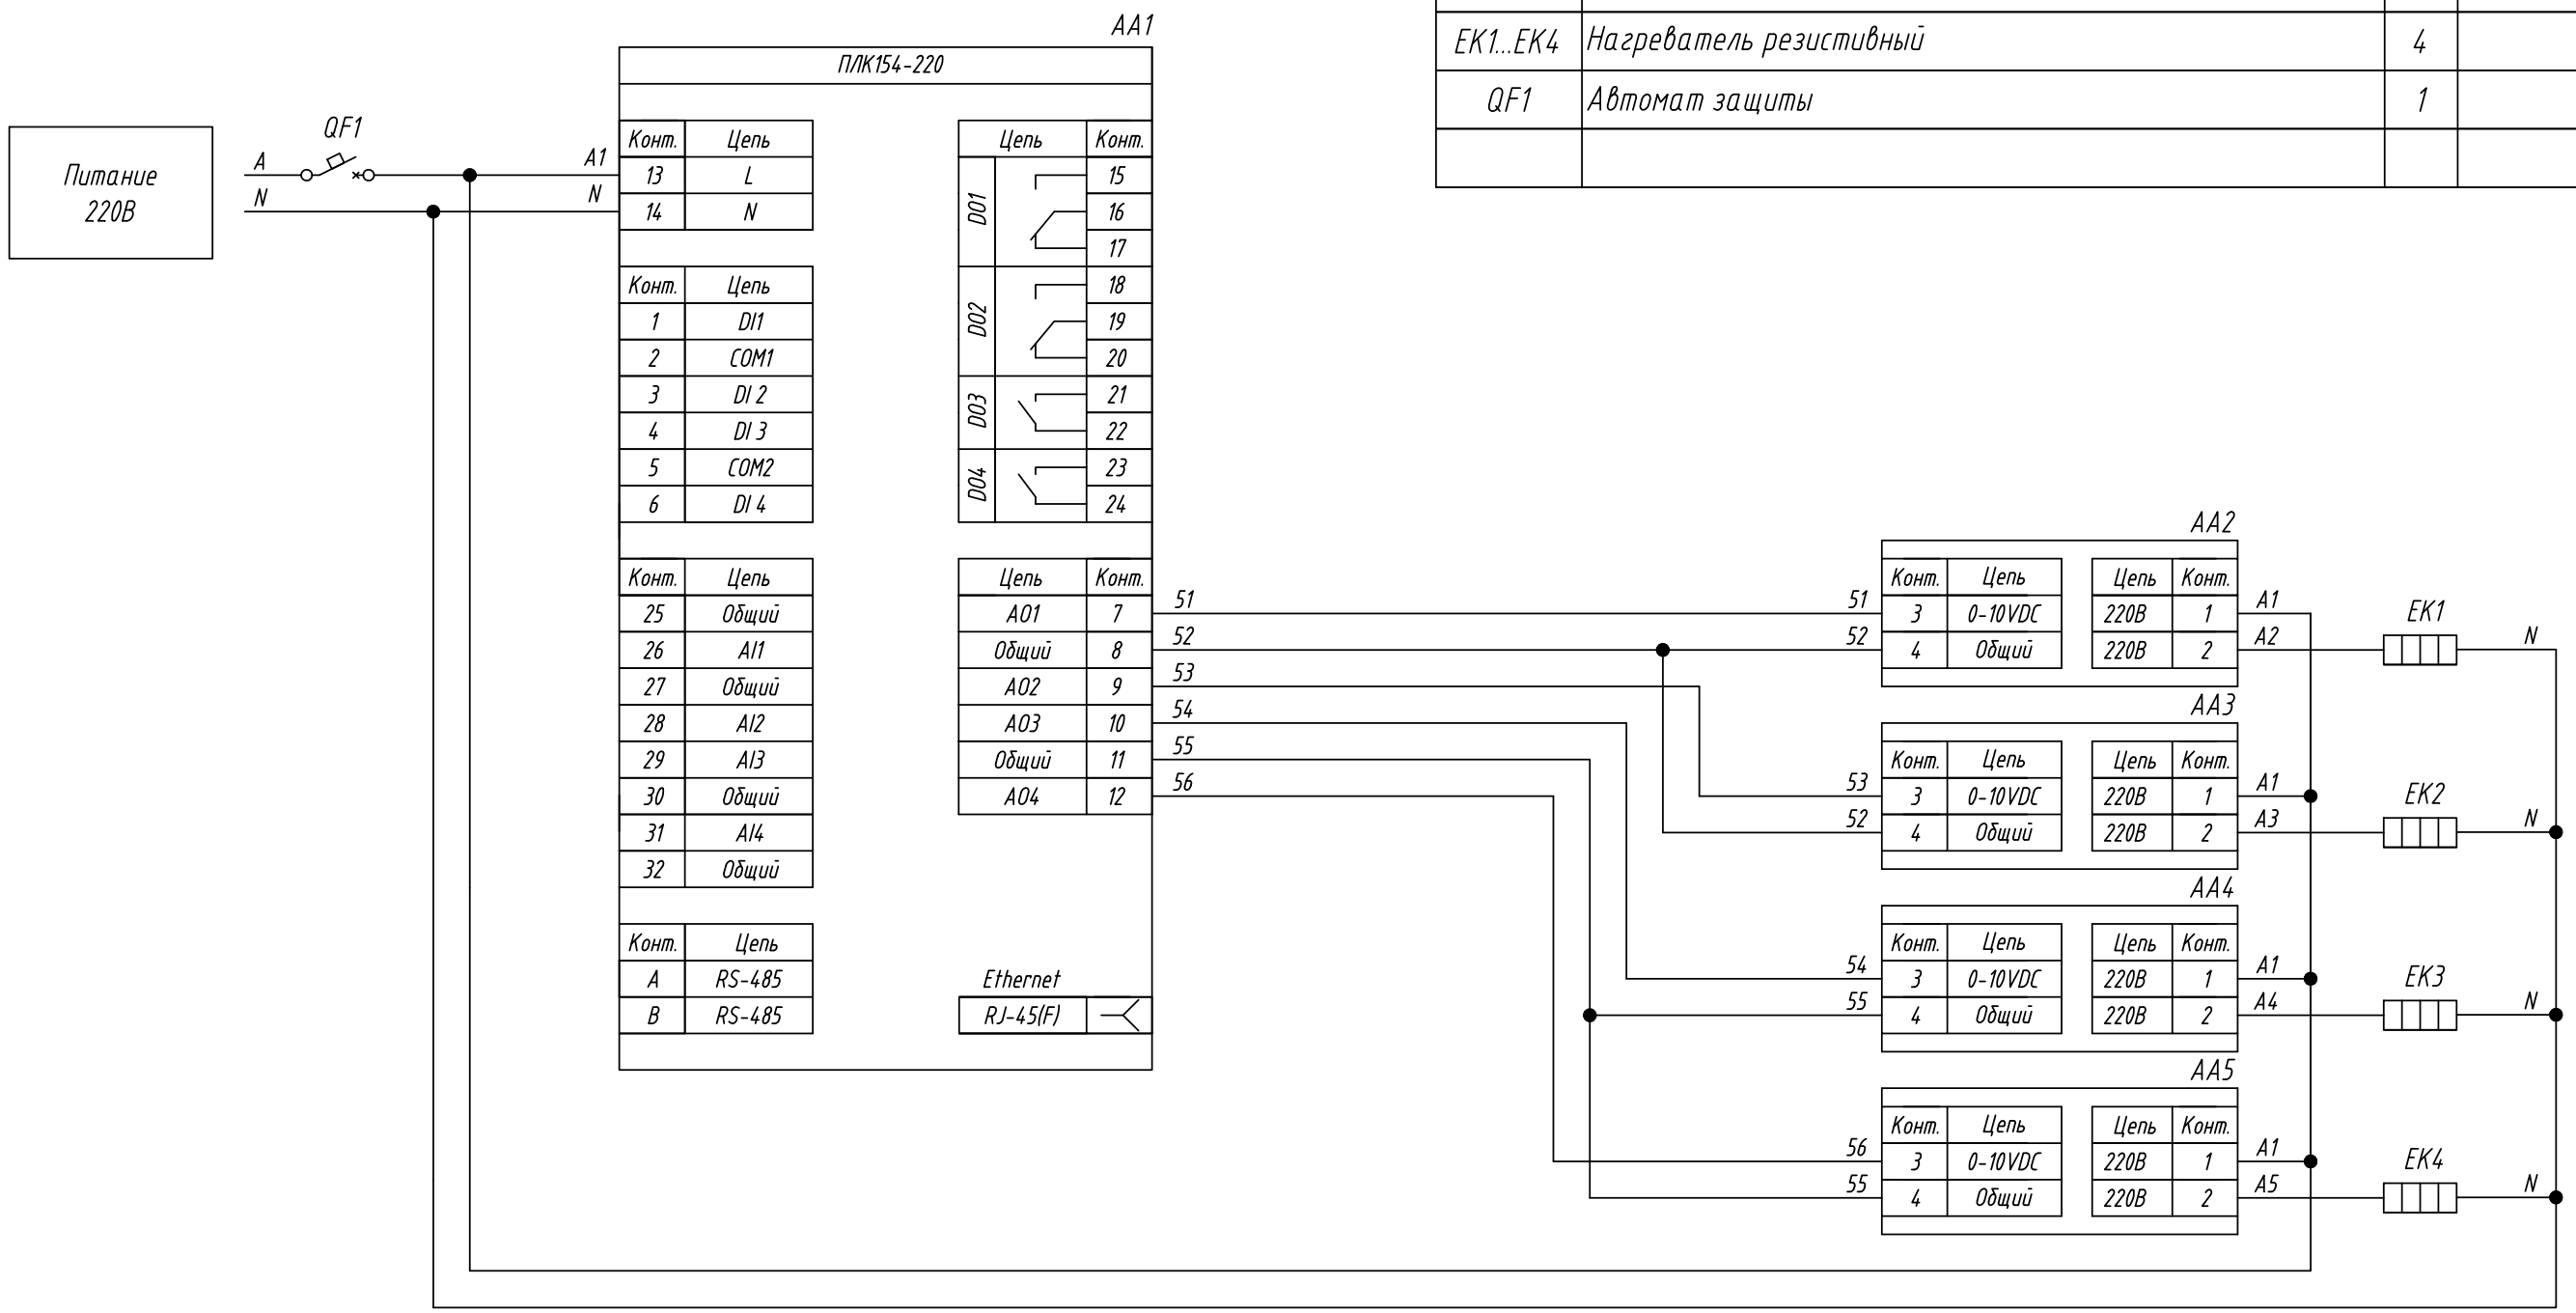

|                |  |
|----------------|--|
| Подпись и дата |  |
| Инв. № дубл.   |  |
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

| Изм.     | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
|----------|------|----------|---------|------|
| Разраб.  |      |          |         |      |
| Провер.  |      |          |         |      |
| Т.контр. |      |          |         |      |
| Рук.раз. |      |          |         |      |
| Н.контр. |      |          |         |      |
| Утв.     |      |          |         |      |

ПЛК154-220.Х-Х,  
Управление твердотельным реле  
сигналом 0-10В  
Схема электрическая принципиальная

| Лит. | Масса    | Масштаб |
|------|----------|---------|
|      |          |         |
| Лист | Листов 1 |         |