


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1...AA6	Программируемый логический контроллер ПЛК150-220.X-X, ТМ "ОВЕН"	6	
AA7	Повторитель интерфейса RS-485 AC5, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1, QF2	Автомат защиты	2	
R1	Резистор 120 Ом	1	

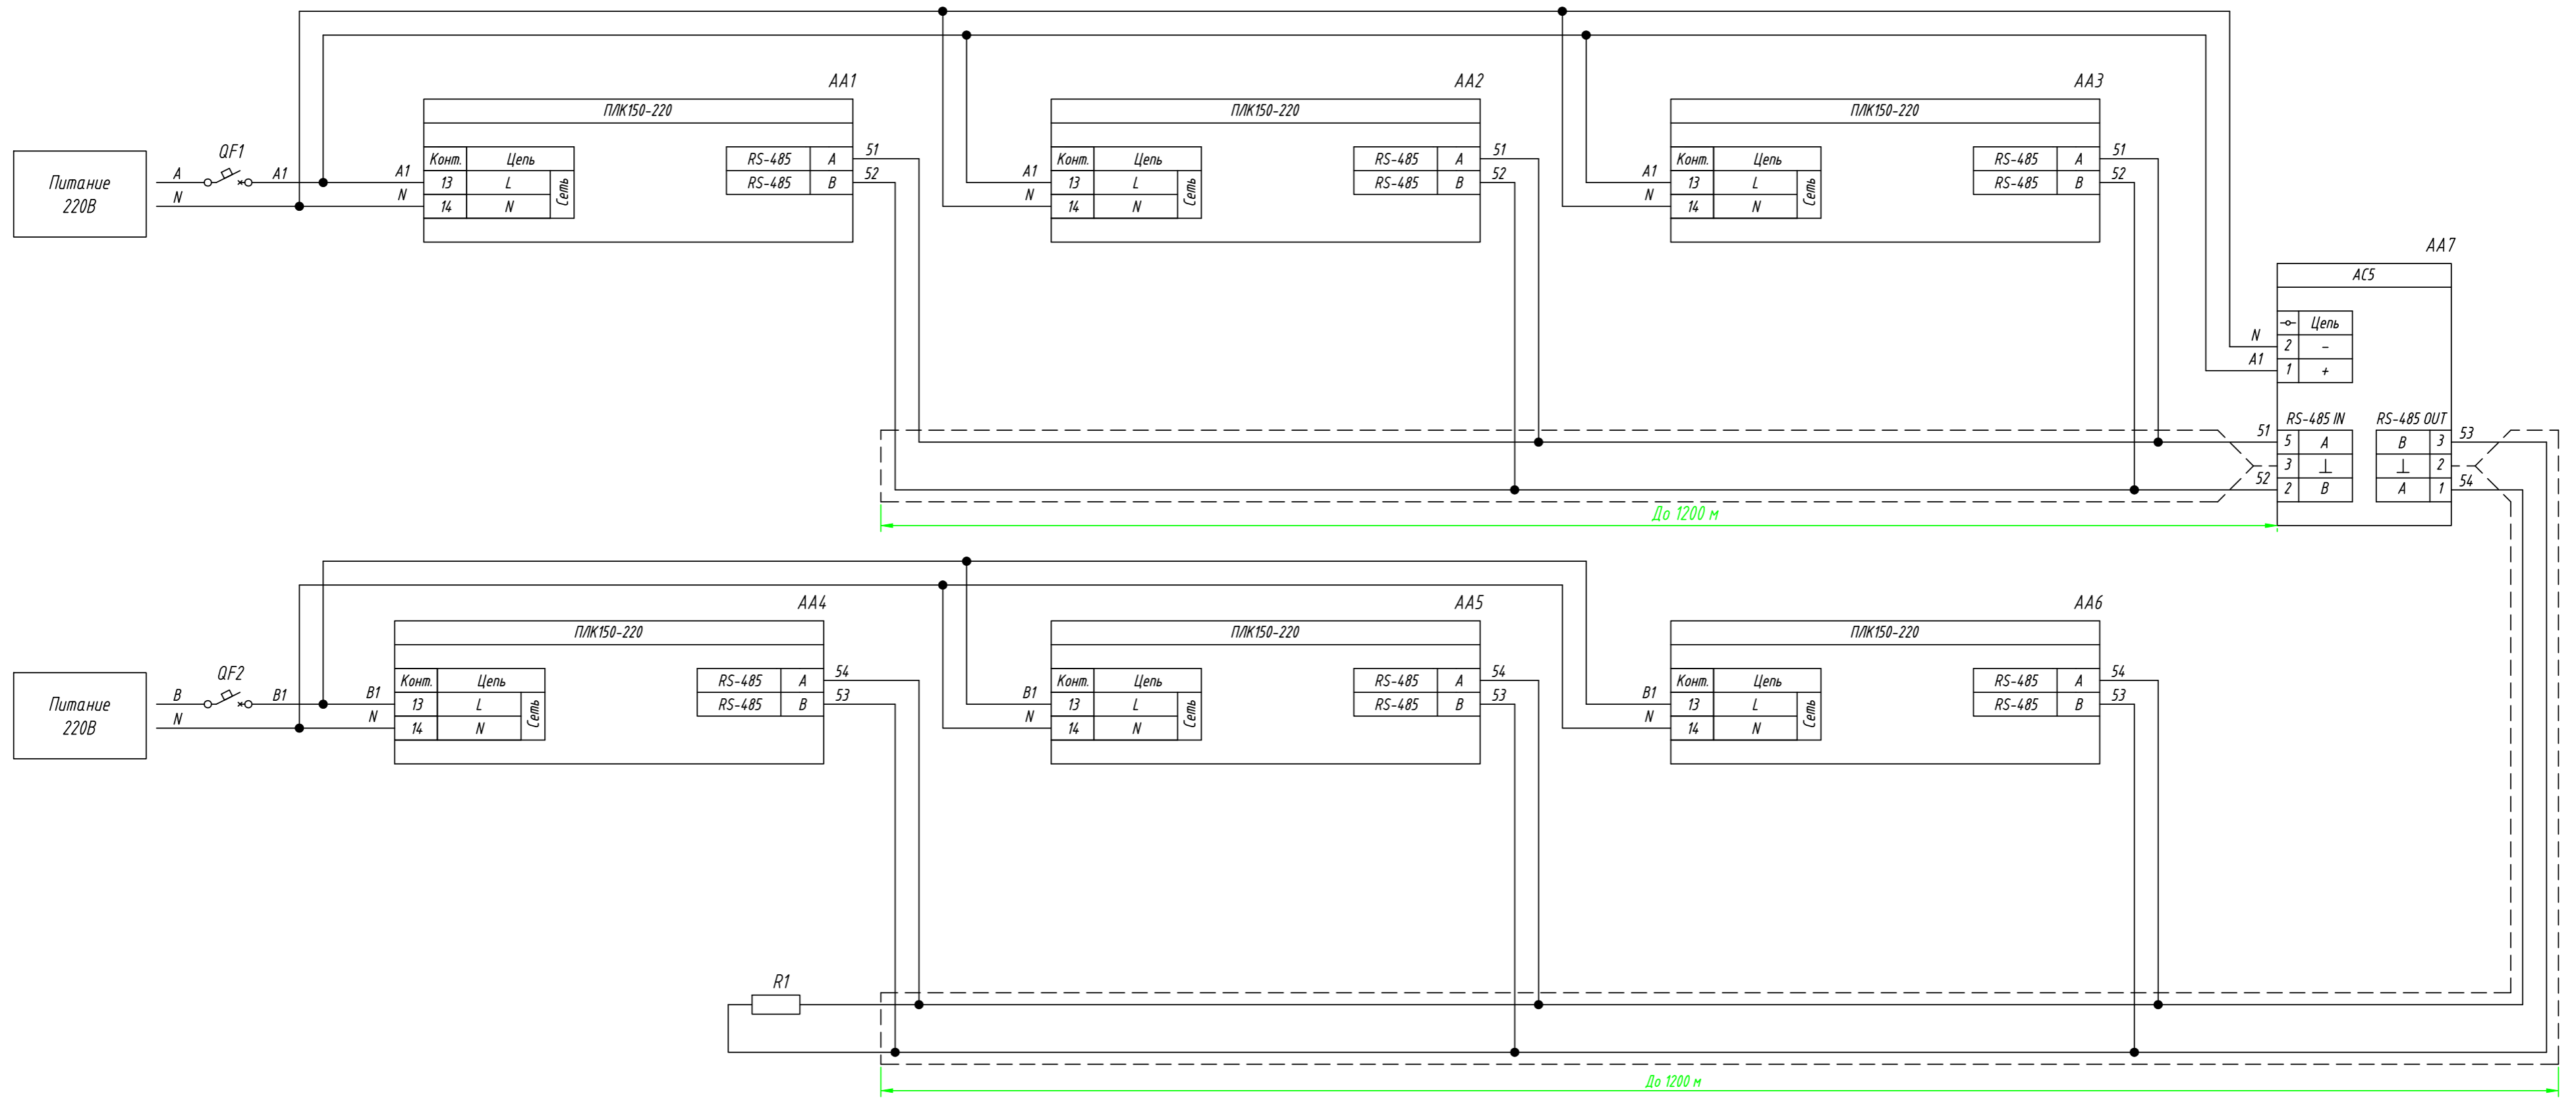

Примечание:
1. R1 - согласующий резистор, номинал 120 Ом. Такое же сопротивление необходимо выставить Dip переключателями для повторителя AC5.
2. Согласующий резистор R1 подключается на последний терминал в конце линии связи.
3. Длина линии связи, при использовании повторителей, не должна превышать 1200м для каждого сегмента.

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					ПЛК150-220.X-X, Подключение ПЛК150-220.X-X через повторитель сигналов RS-485		
Провер.					Лист		
Т.контр.					Листов 1		
Рук.раз.					Схема электрическая принципиальная		
Н.контр.					Копировал		
Утв.					Формат А2		