



← А

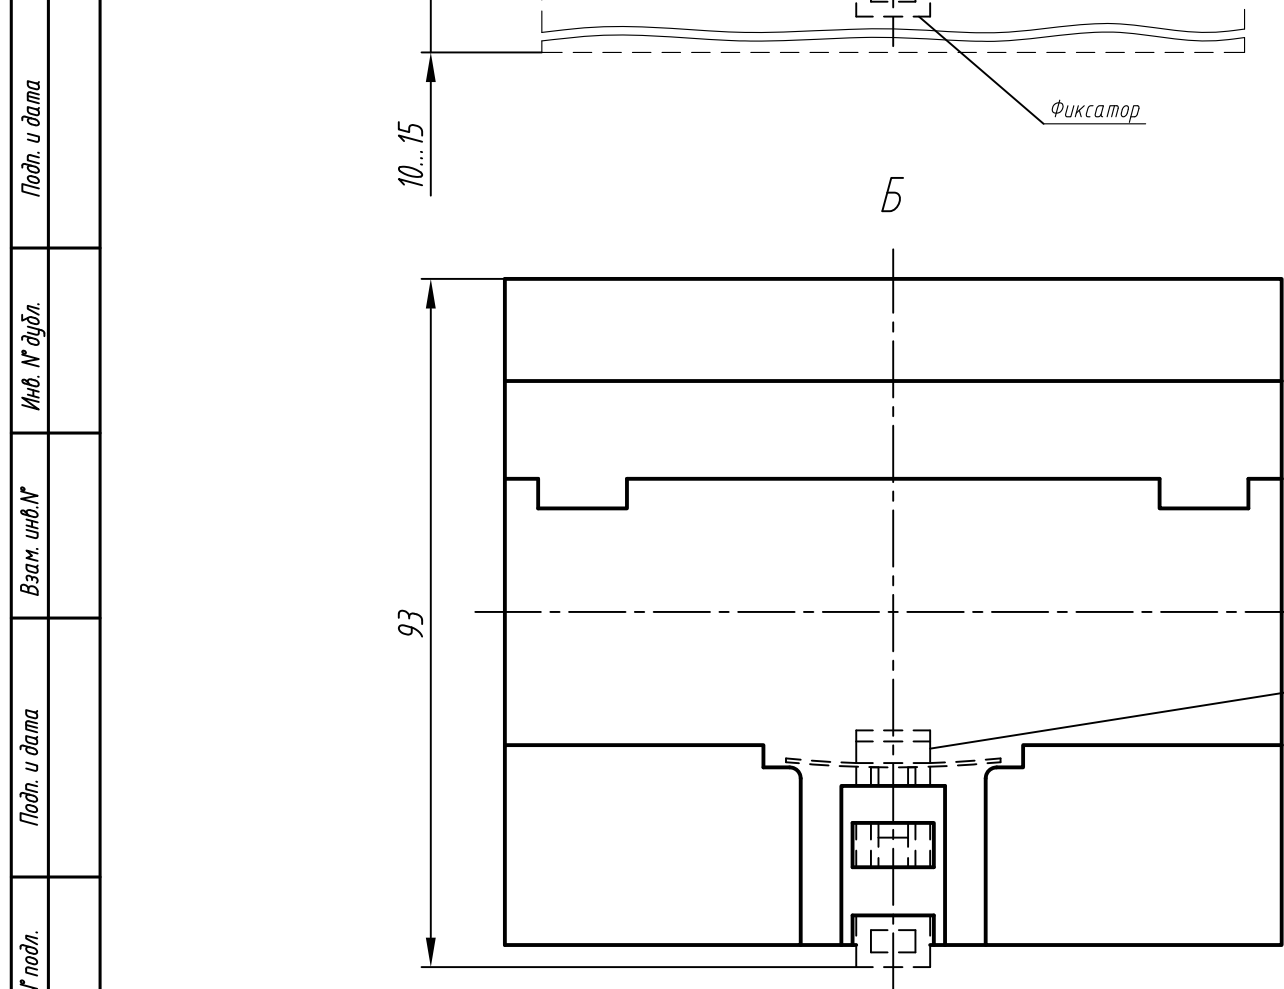

← Б

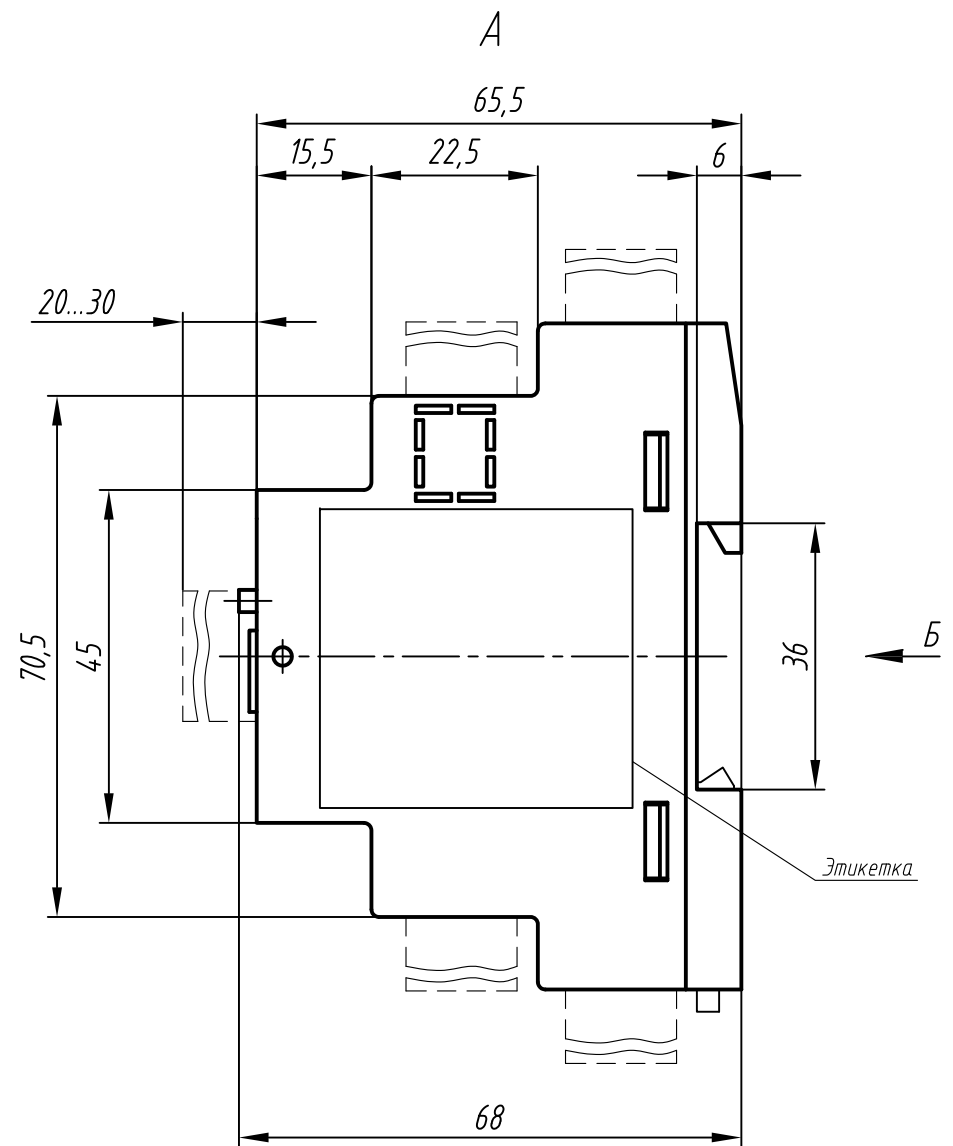


- зона подключения проводов
1. Размеры для справок.
 2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm IT12/2$.
 3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную TH-35.
 4. Допустимая рабочая температура окружающей среды: $(-20...+70)^{\circ}\text{C}$.
 5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате *.STEP.

Перф. примен.
С прав. №
Подп. и дата
Изм. № дудл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Программируемый логический контроллер ПЛК150-220.X-X. Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.								1:1	
Пров.						Лист	1	Листов	2
Т.контр.									
Н.контр.									
Утв.									

Расположение клемм подключения проводов и элементов индикации и управления

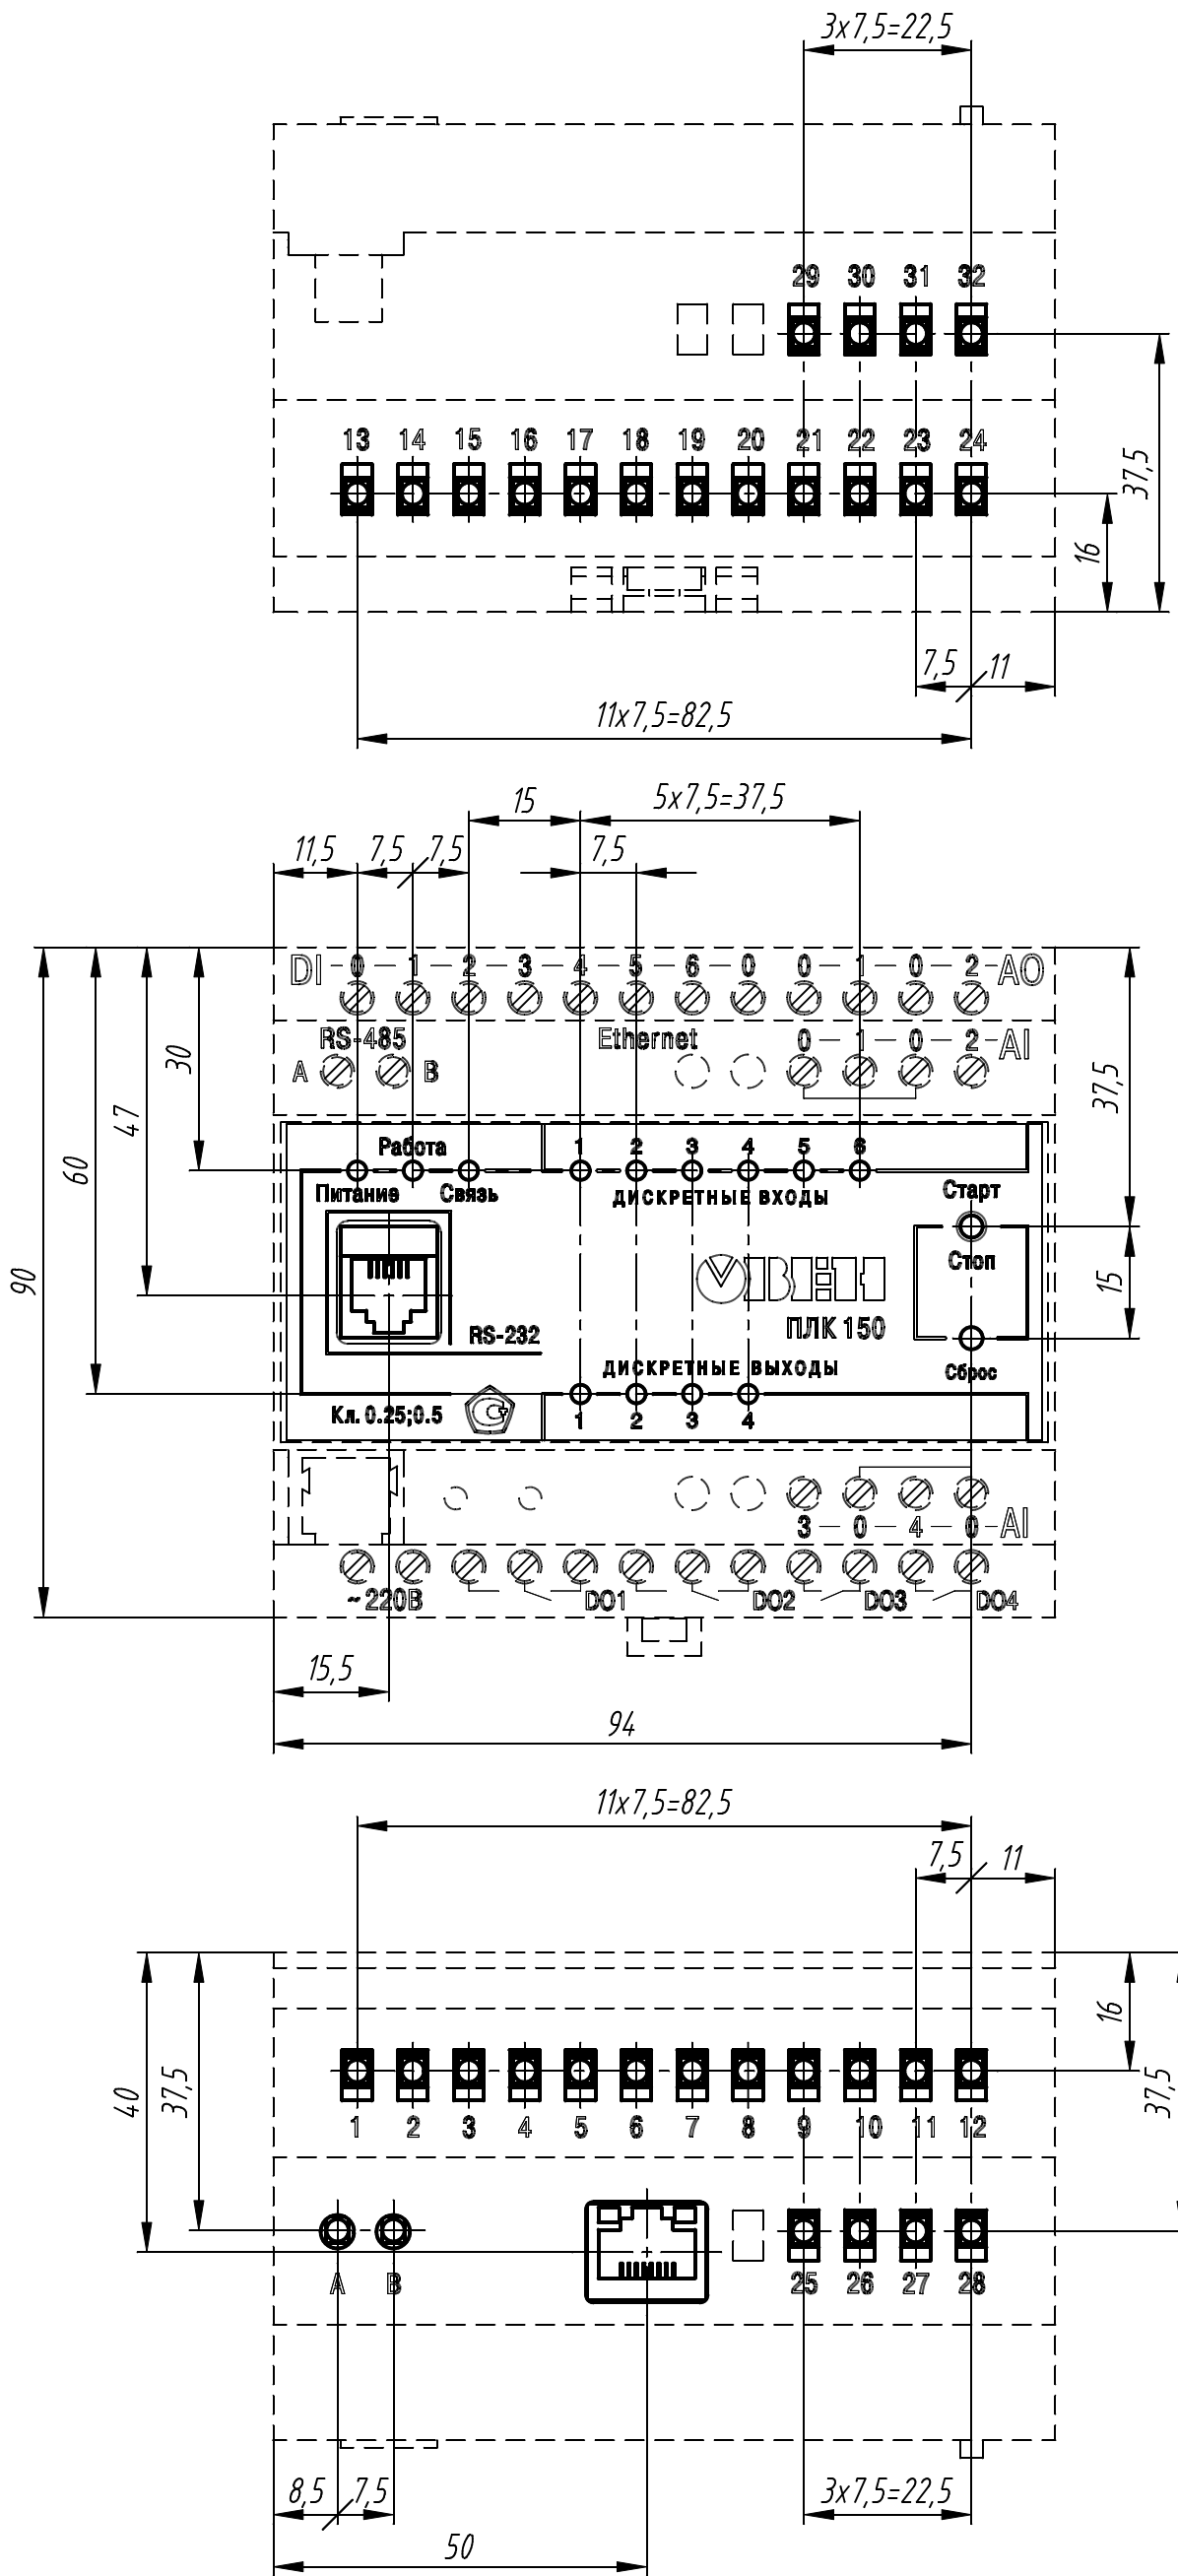

Справ. N
Перв. примен.

Изм. N подл.
Подпись и дата
Изм. N довл.
Изм. N довл.
Взаим. изм. N
Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата