


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемый логический контроллер ПЛК100-220.P, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ТРМ212-Н2.хх, ТМ "ОВЕН"	1	Возм. применение корпусов Н, Н2, Щ1, Щ2
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	2	

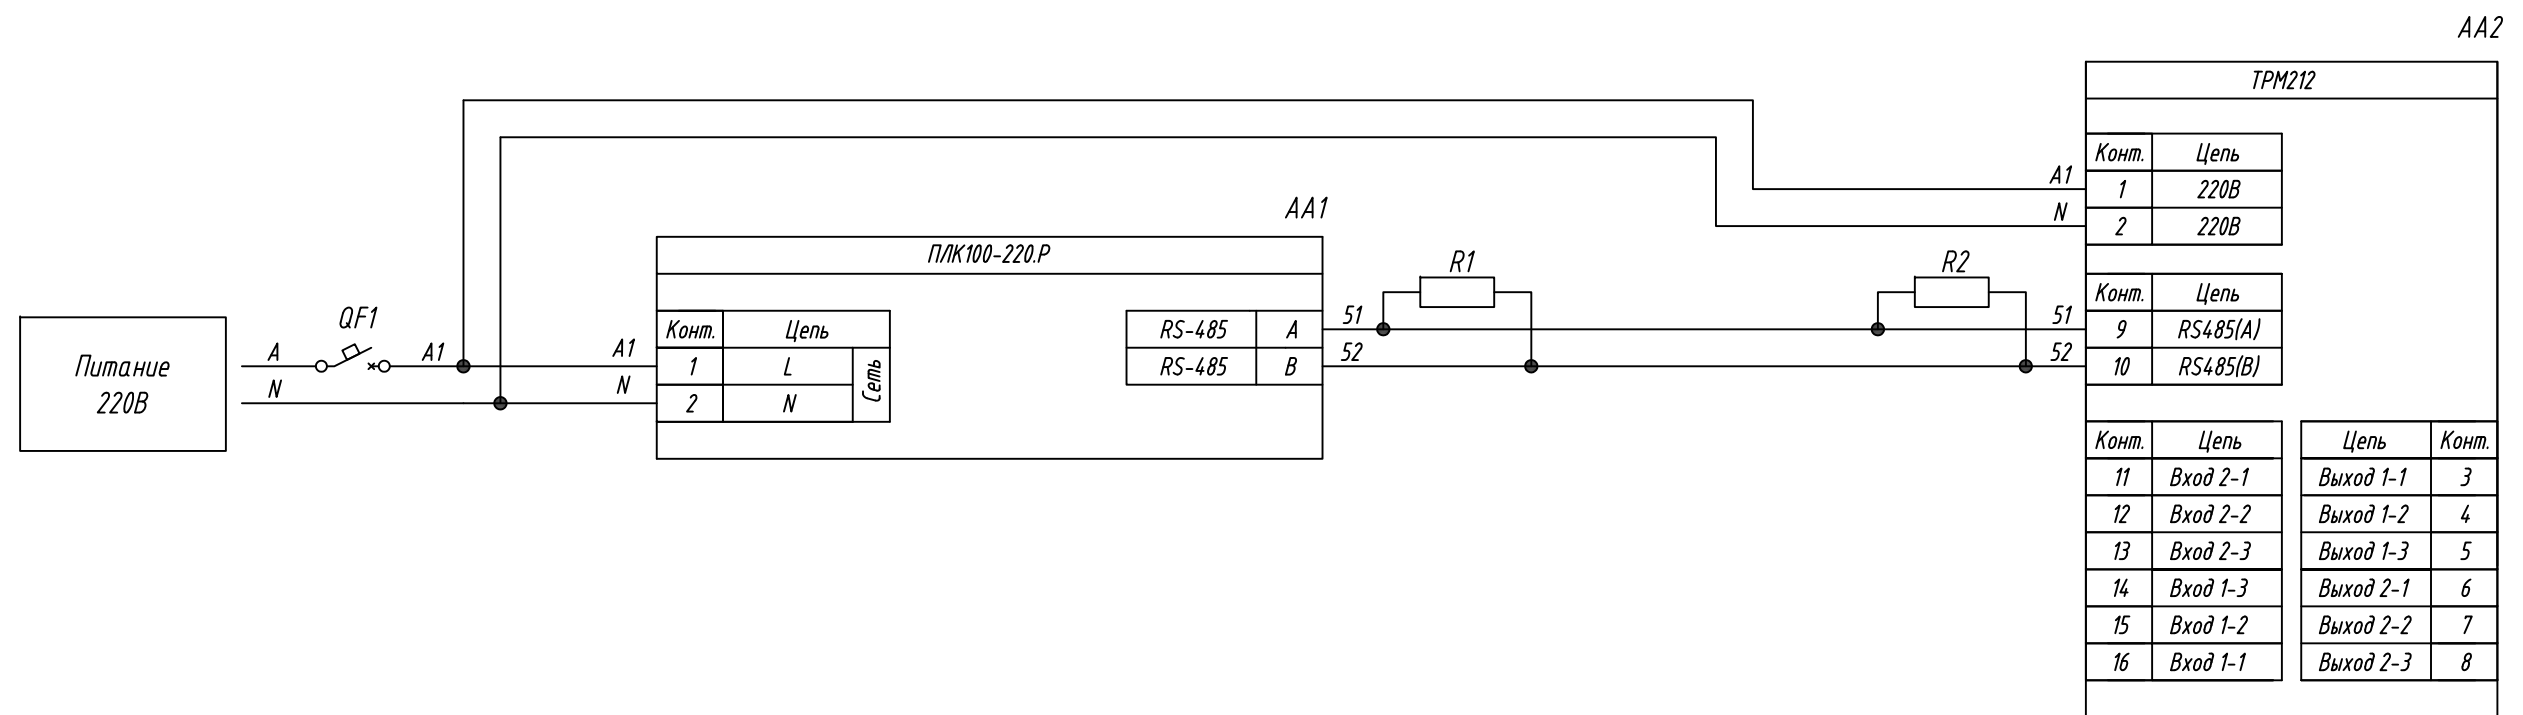

Примечание:

- Согласующие резисторы R1, R2 подключаются на концах линии связи.
- Длина линии связи не должна превышать 1200м для каждого сегмента.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Провер.							
Т.контр.							
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

ТРМ212,
Подключение к ПЛК по RS-485
Схема электрическая принципиальная

Лист	Листов 1
------	----------