

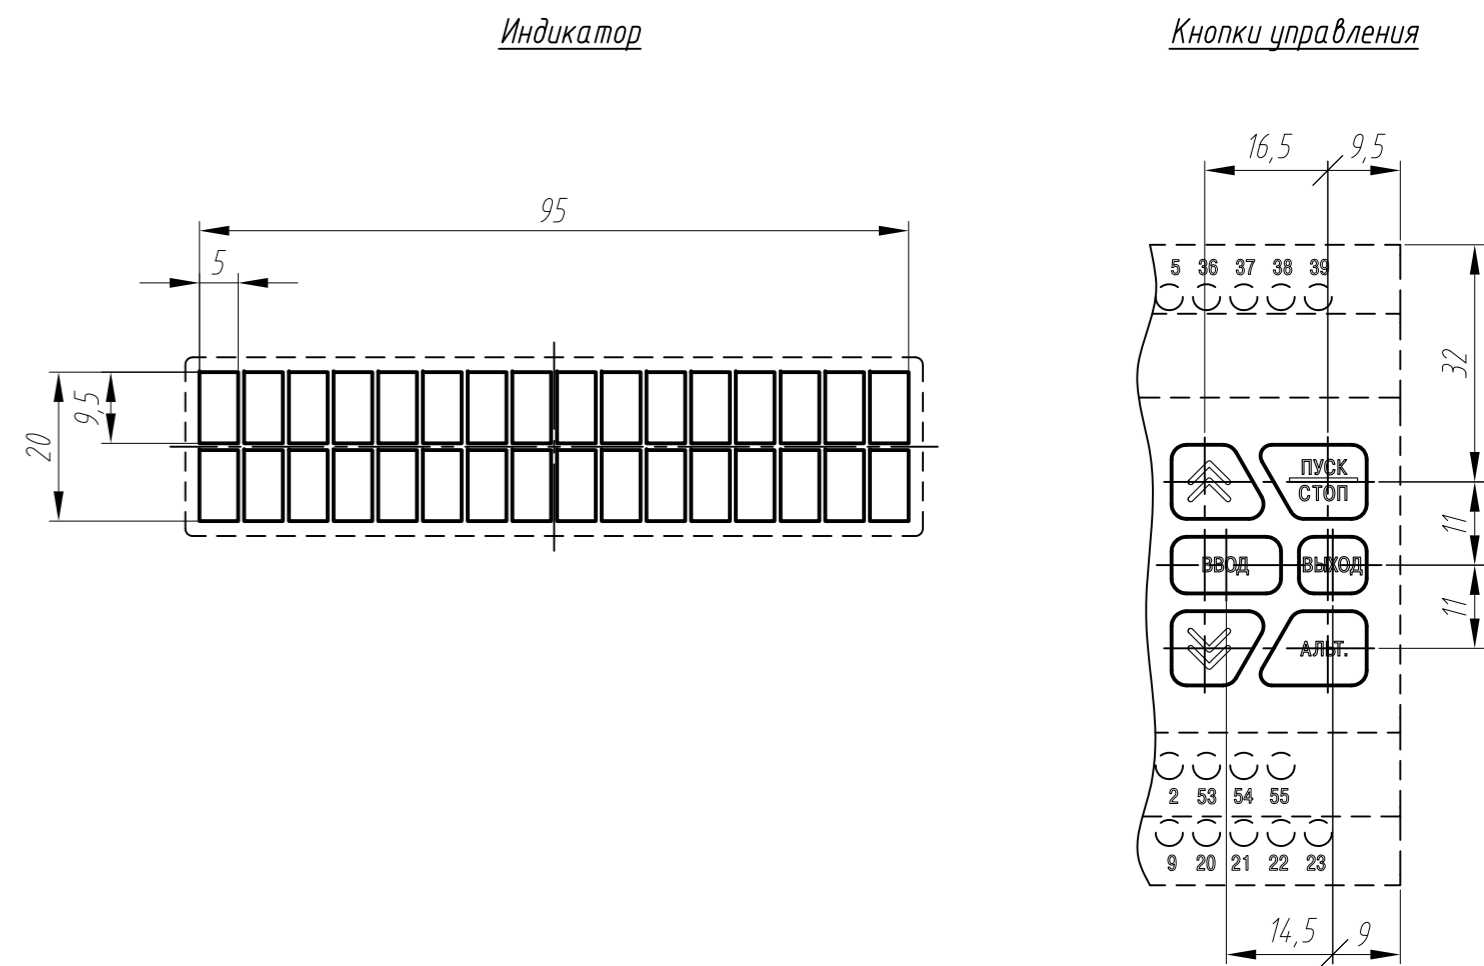
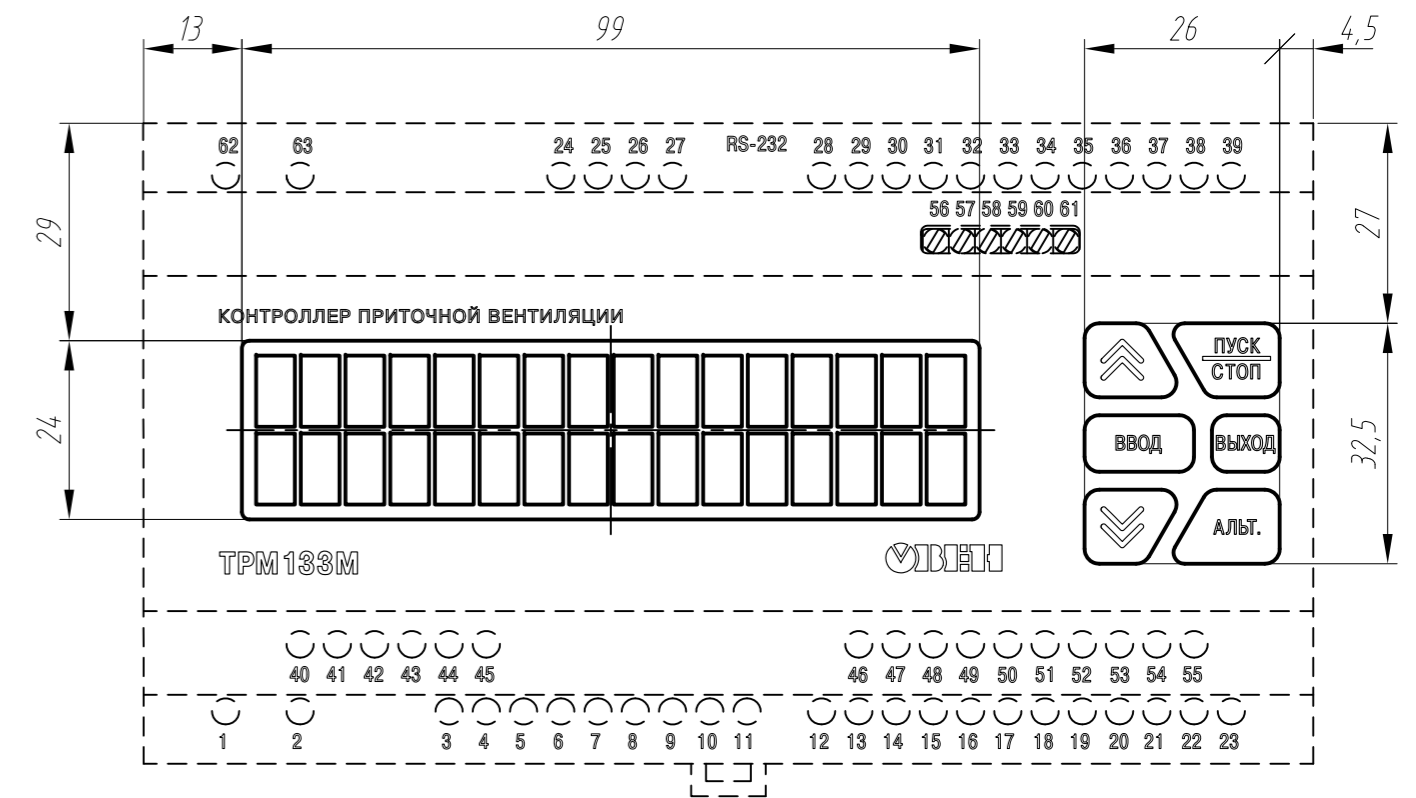
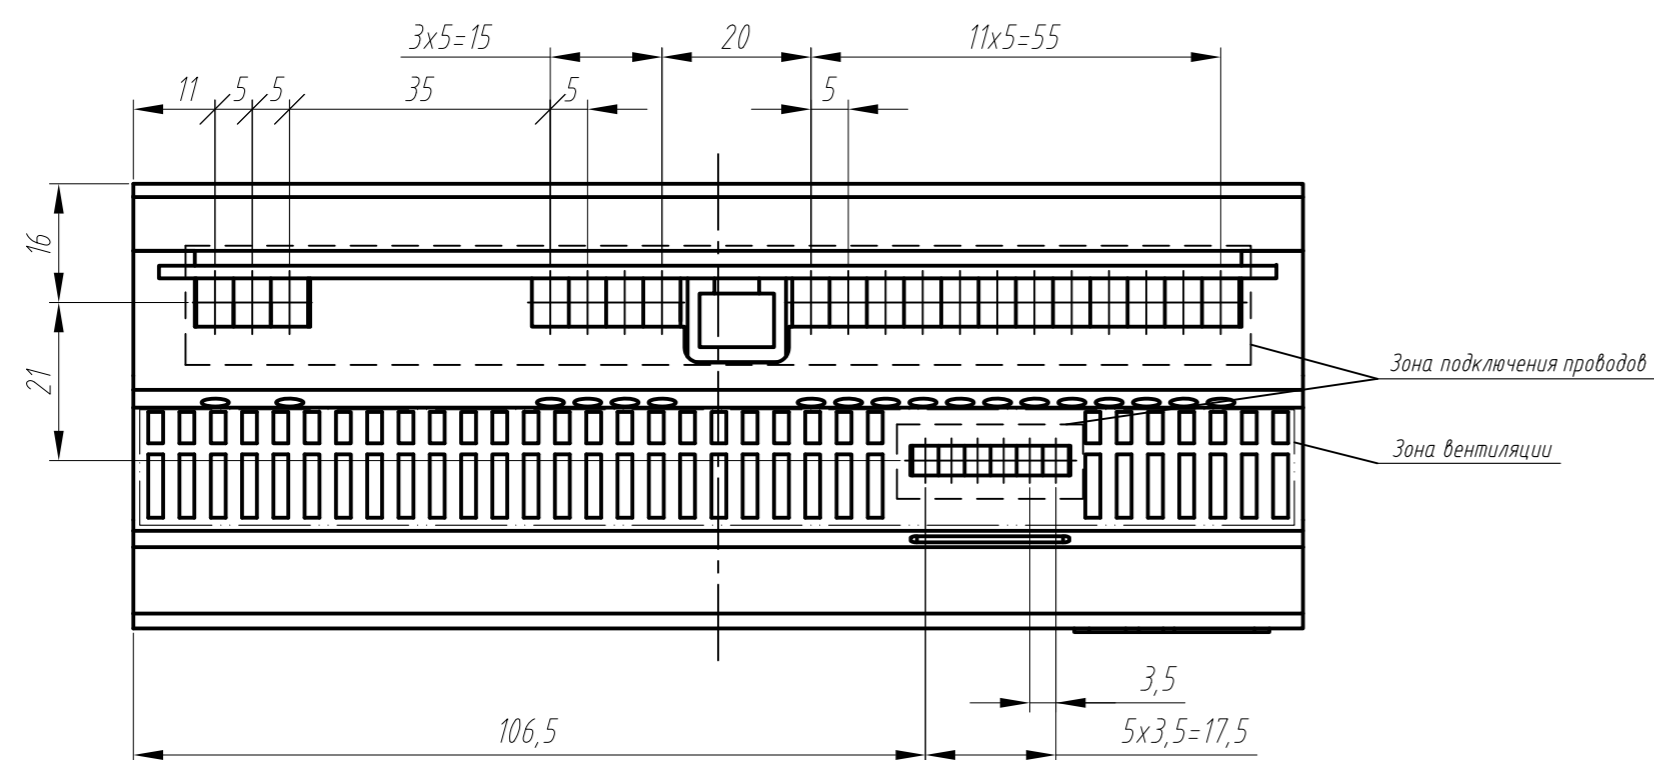
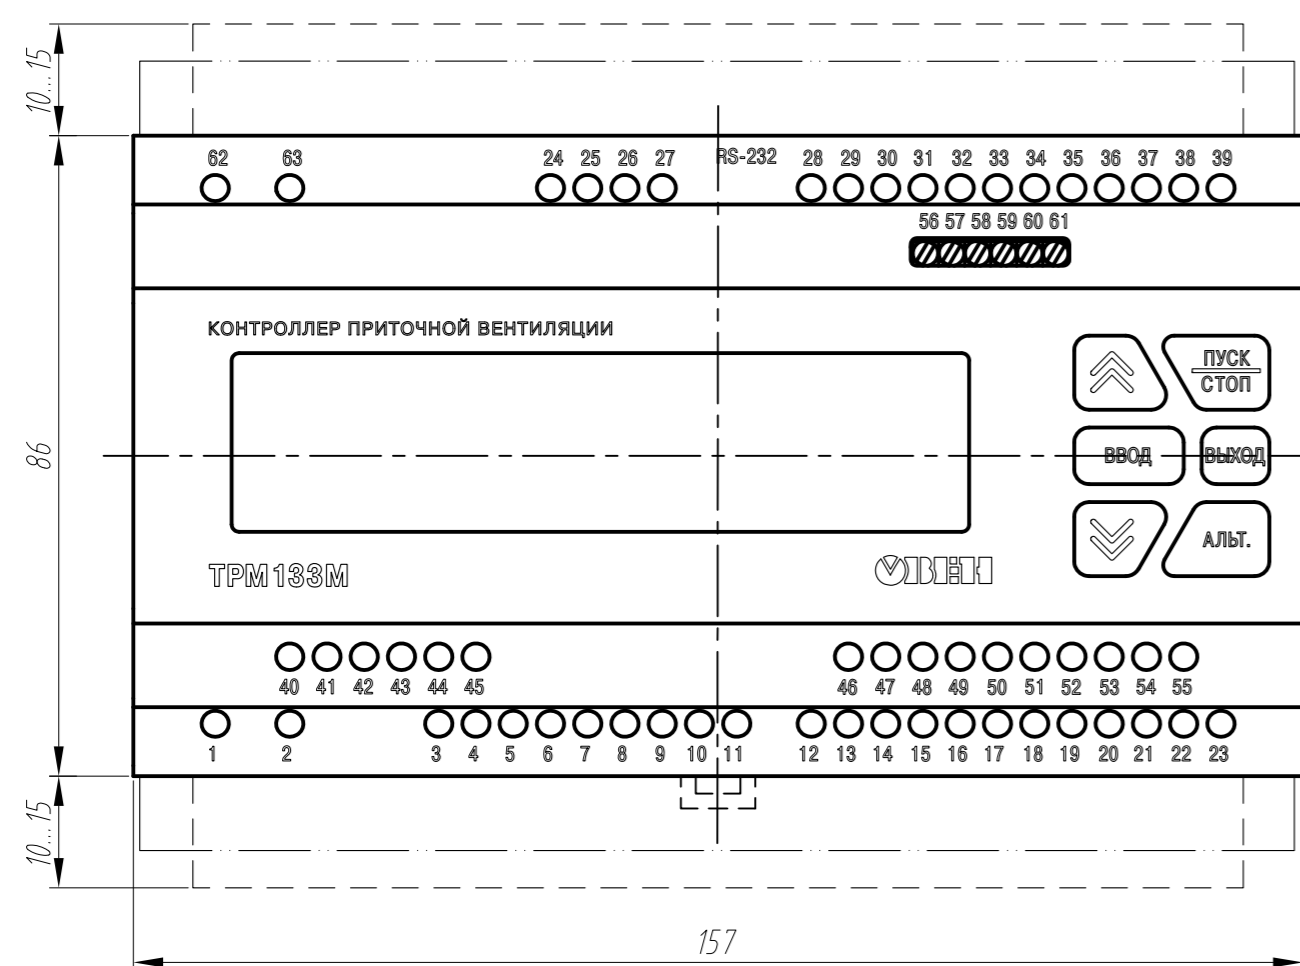


Расположение элементов индикации и управления

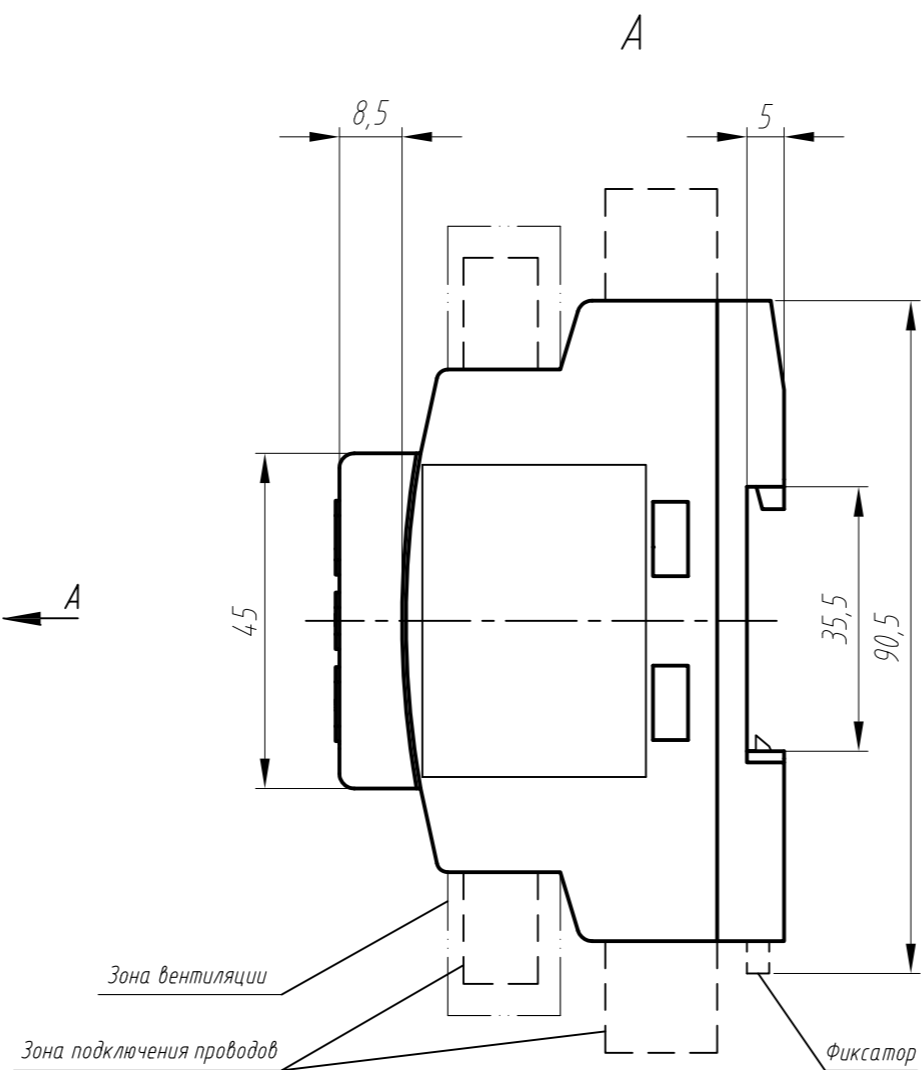

1. Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $\pm IT12/2$ .
3. Прибор предназначен для установки на рейку монтажную ТН-35.
4. Для охлаждения прибора предусмотрена перфорация сверху и снизу.
  - 4.1. Максимальная мощность, выделяемая прибором: 12 Вт.
  - 4.2. Допустимая температура окружающей среды:  $(-10...+55)^{\circ}\text{C}$ .
5. 3D модель данного прибора представлена для скачивания в свободном доступе на сайте компании "ОВЕН" в формате \*.STEP.

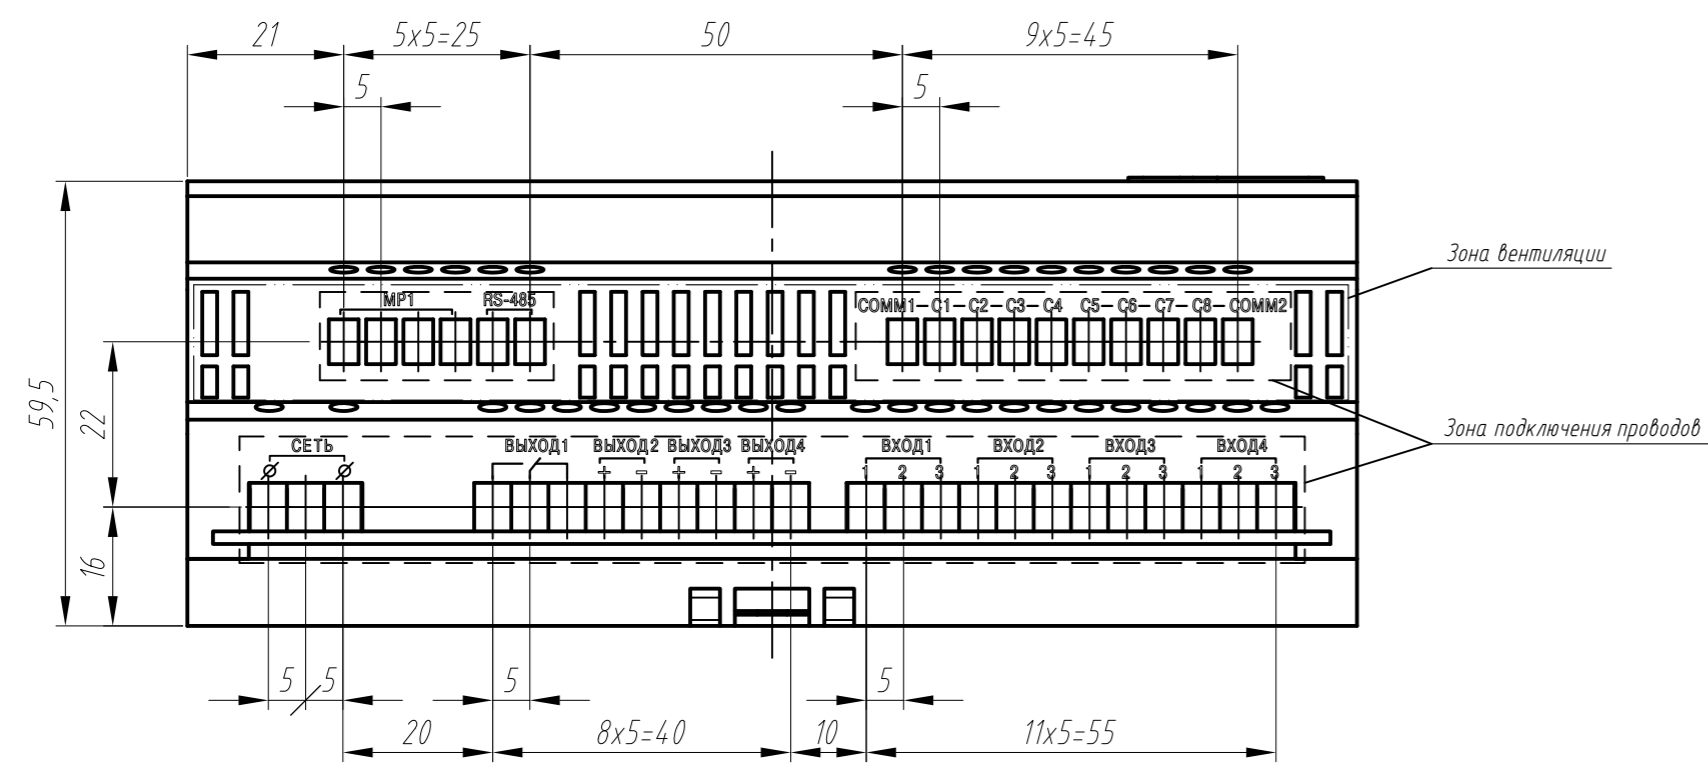

Перф. приемы  
Справ. И  
Подпись и дата  
Иф.М. дфл.  
Взаимный  
Подпись и дата  
Иф.М. подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Контроллер приточной вентиляции ТРМ133М-XXXXX.XX Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Провер.	Т.контр.	Рук.раз.	Н.контр.		Утв.			1:1
							Лист	Листов	1