


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Преобразователь частоты векторный ПЧВ1*, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Реле твердотельное однофазное 250VAC упр. 4...20мА		
	HD-xx5LA, ТМ "Киррибор"	1	
EK1	Нагреватель резистивный	1	
QF1	Автомат защиты	1	

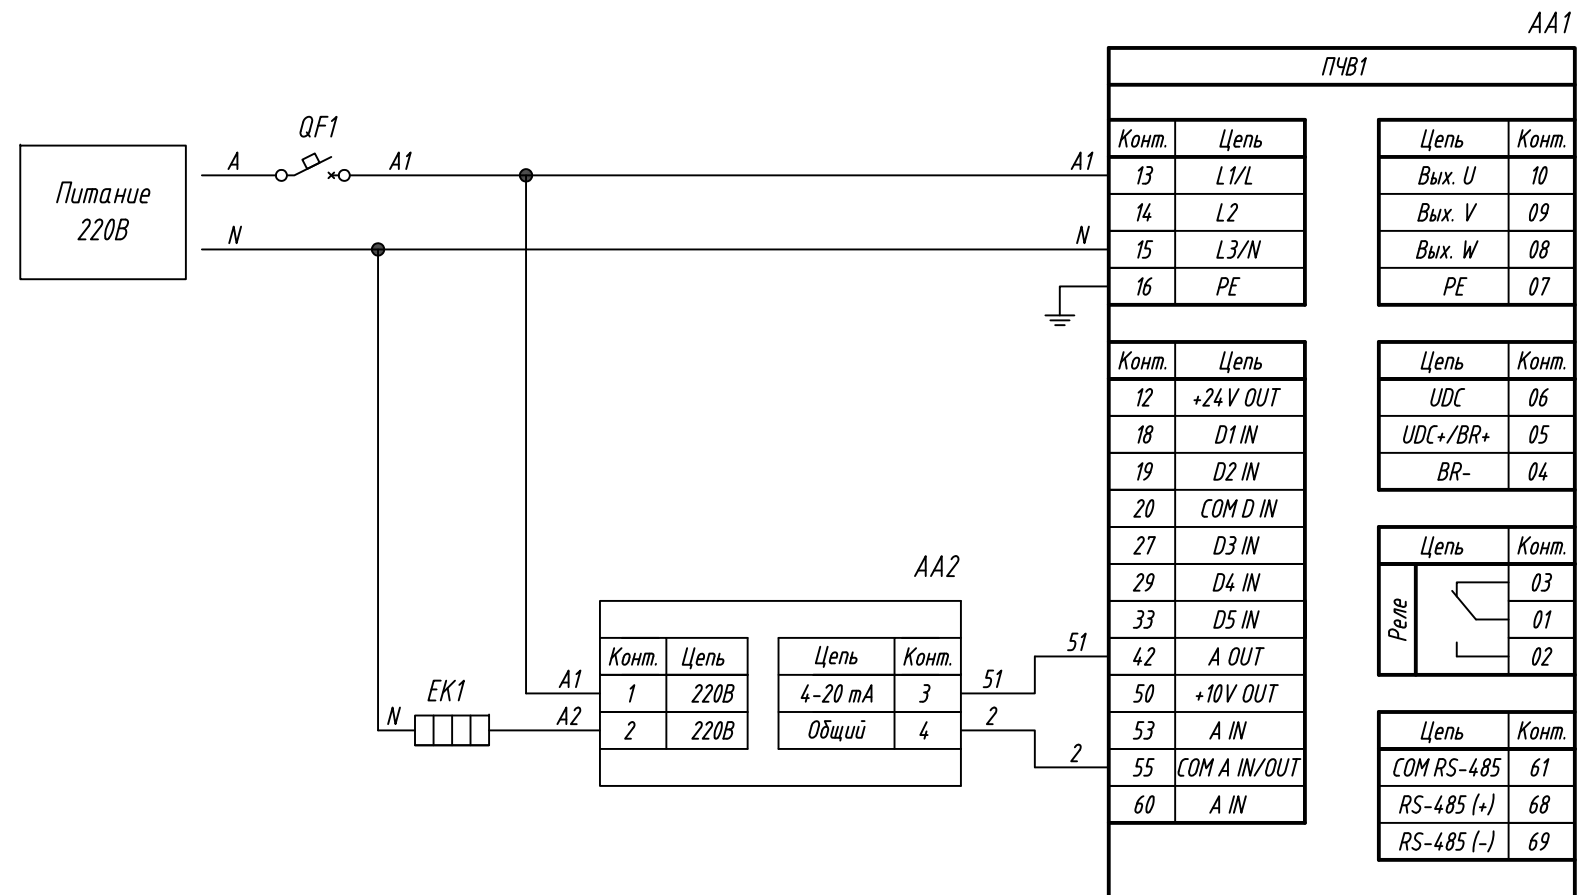


Примечание:
 *Схема подключения действительна для ПЧВ типоразмера 01 мощностью 0.18, 0.37, 0.75 кВт, ПЧВ типоразмера 02 мощностью 1.5 кВт, ПЧВ типоразмера 03 мощностью 2.20 кВт.

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ПЧВ1, Управление твердотельным реле сигналом 4...20мА		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Провер.							
Т.контр.					Схема электрическая принципиальная		
Рук.раз.					Лист 1	Листов 2	
Н.контр.							
Утв.							

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Преобразователь частоты векторный ПЧВ1*, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Реле твердотельное однофазное 250VAC упр. 4...20mA		
	HD-xx5LA, ТМ "Киррибор"	1	
EK1	Нагреватель резистивный	1	
QF1	Автомат защиты трёхполюсный	1	

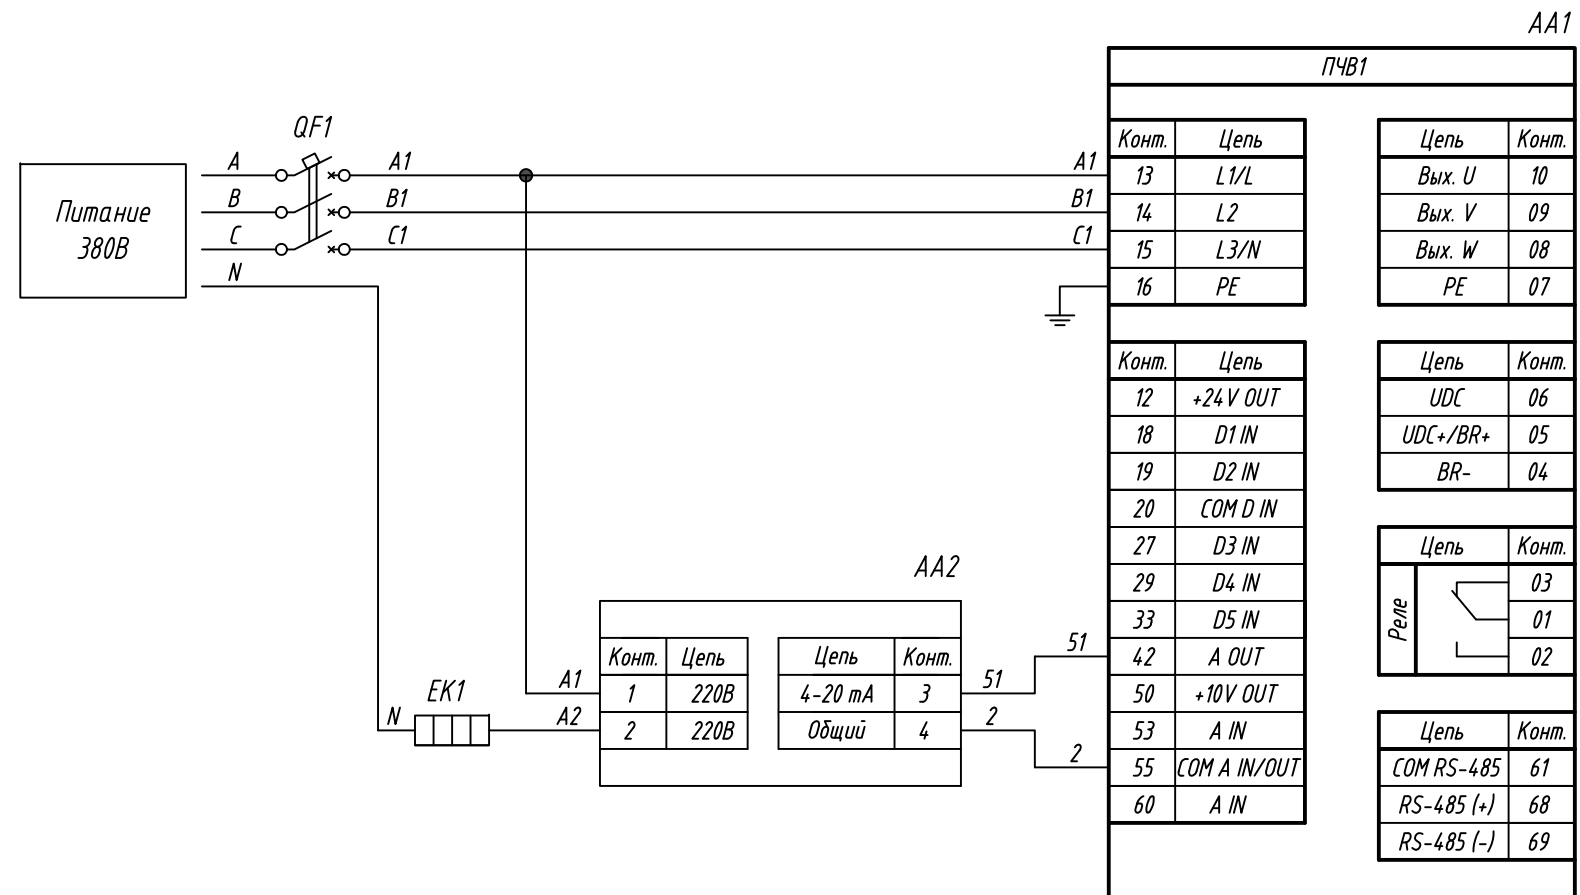

Примечание:
 *Схема подключения действительна для ПЧВ типоразмера 01 мощностью , 0.37, 0.75 кВт, ПЧВ типоразмера 02 мощностью 1.5, 2.2 кВт, ПЧВ типоразмера 03 мощностью 3.0, 4.0, 5.5, 7.5 кВт, ПЧВ типоразмера 04 мощностью 11.0-15.0 7.5 кВт. ПЧВ типоразмера 05 мощностью 18.5-22.0 кВт.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата	Лист
					2